【法第８条の4【閲覧用記録簿)】　　〔　平成25年度　〕

一般廃棄物最終処分場　維持管理記録簿　【　旧三隅ごみ処理センター　最終処分場　】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２に基づき、維持管理の状況に関する情報の公表を行います。

1 埋め立て状況

1）埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第４条の５の２第４号イ]

埋立物種類(単位:t)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
不燃ごみ・粗大ごみ	平成２２年３月３１日　埋立終了											

2）残余容量

測定年月日	平成22年3月31日	残余容量(㎥)	0㎥

2 地下水の状況

1）水質検査の実施状況と措置(月１回以上測定)[規則第４条の５の２第４号二及びホ]

				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取年月日				4月18日	5月13日	6月10日	7月12日	8月12日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月8日	2月14日	3月10日
検査結果が得られた年月日				5月2日	5月23日	6月20日	7月23日	8月23日	9月19日	10月21日	11月25日	12月24日	1月30日	2月28日	3月19日
地下水	上流部	水温	℃	11.8	13.7	15.4	16.7	18.6	17.0	17.0	14.5	13.3	12.4	10.8	11.4
		塩化物イオン	mg/l	12	18	14	13	25	13	21	13	18	14	13	14
		電気伝導度(EC)	mS/m	17.8	16.9	19.3	17.8	19	17.9	18.1	16.7	18.4	17.2	18.6	17.6
	下流部	水温	℃	12.7	14.8	17.1	18.8	21.7	18.4	17.5	14.9	12.5	10.2	9.2	9.3
		塩化物イオン	mg/l	28	33	28	24	37	27	31	24	27	27	26	28
		電気伝導度(EC)	mS/m	56	53.7	58.6	51.5	50.9	53.9	55.0	50.7	58.9	56.8	56.9	55.1
処理水（放流水）	水温	－	℃	15.9	17.5	18.2	24.2	20.8	18.4	17.9	16.6	13.7	13.6	13.7	12.9
	水素イオン濃度(PH)	5.6～8.6	ph	7.9	8.1	7.6	7.5	8.0	7.6	7.6	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1
	生物化学的酸素要求量(BOD)	≦60	mg/l	＜0.5	1.4	0.6	0.6	<0.5	1.1	<0.5	1.3	<0.5	1.4	0.7	1.8
	化学的酸素要求量(COD)	≦90	mg/l	1.5	<0.5	0.8	1.5	1.1	1.8	0.9	1.2	0.7	1.8	1.7	1.4
	浮遊物質量(SS)	≦60	mg/l	1	2	3	4	5	3	4	3	3	1	2	3
	窒素含有量	≦120	mg/l	0.5	1.4	1.1	3.7	1.7	2.4	1.7	1.8	1.6	1.5	2.3	1.9
異常の有無				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
有の場合に措置を講じた年月日				―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
措置の内容				―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

採取場所については別紙①のとおり　　・<と表示のあるのは定量下限値を示す。

排水基準等に係る項目(基準省令別表第一)及びダイオキシン類については、年に1回測定し、結果が得られ次第別紙②にて公表します。

基準省令:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

2）水質検査の実施状況と措置(年１回以上測定)[規則第４条の５の２第４号二及びホ]

対象物質	地下水		処理水
	【下流】	【上流】	放流水
採取年月日	11月5日	11月5日	11月5日
分析結果が得られた日	11月25日	11月25日	11月25日
分析結果	別紙2のとおり		
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし
講じた措置の内容	―	―	―

3 施設の点検【規則第4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取年月日		4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月7日	10月7日	11月11日	12月9日	1月6日	2月3日	3月3日
水質点検結果(BOD)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
擁壁等、遮水工、浸出液処理設備	点検日①	4月12日	5月9日	6月14日	7月12日	8月8日	9月12日	10月10日	11月8日	12月12日	1月17日	2月14日	3月4日
	点検日②	4月30日	5月23日	6月27日	7月25日	8月26日	9月26日	10月24日	11月21日	12月24日	1月28日	2月25日	3月20日
異常の有無		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
有の場合に措置を講じた年月日		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
措置の内容		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

別紙①
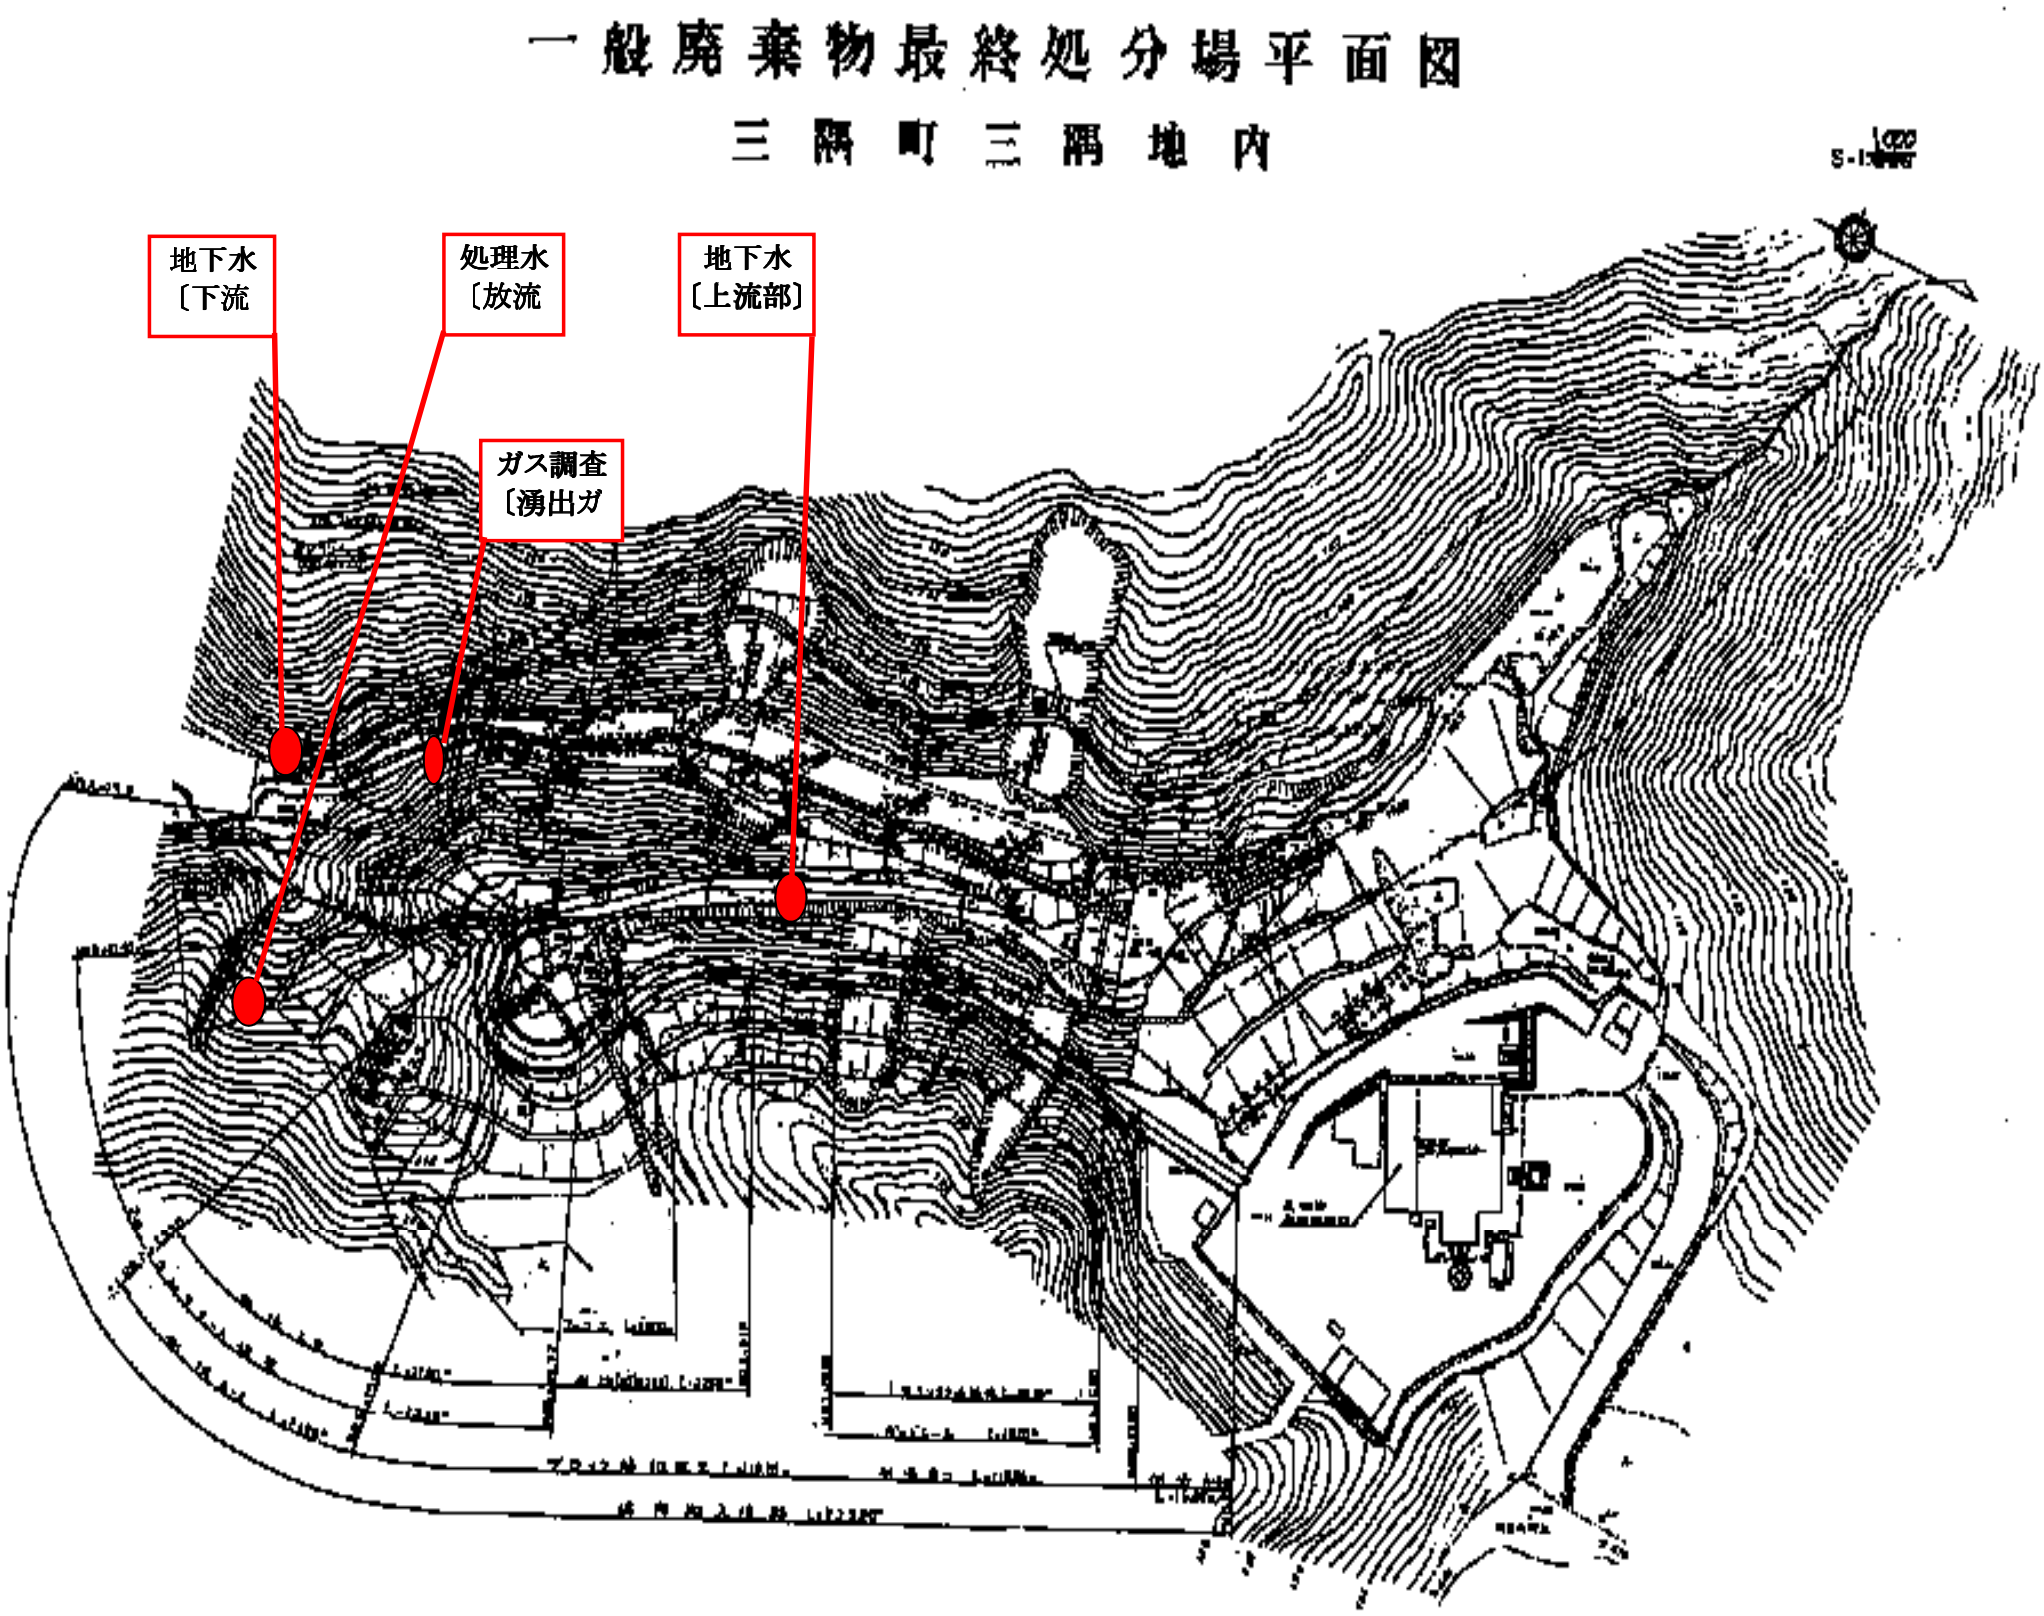
平成24年度 **水質検査採取場所　旧三隅ごみ処理センター　最終処分場**