

9. 行政系施設

(1) 庁舎等

①施設概要

1) 設置目的

庁舎等は8施設が立地しており、それぞれ以下の設置条例に基づき設置されています。

■設置目的

設置条例	設置目的	施設
—	市長の権限に属する事務を分掌させるため	市役所本庁舎 市役所東分庁舎 市役所殿町分室 市役所西分庁舎
浜田市支所及び出張所設置条例	地方自治法第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため	金城支所庁舎 旭支所庁舎 弥栄支所庁舎 三隅支所庁舎

2) 施設一覧

8施設の延床面積は20,270.2㎡で全施設の5.1%を占めています。市役所西分庁舎は浜田公民館との複合施設となっています。

■施設一覧


自治区	地区	No.	施設名	所在地	敷地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物形態	
								複合・共有する施設
浜田	浜田	1	市役所本庁舎	殿町1	6,233.0	7,579.8	単独	
		2・5	市役所西分庁舎	殿町6-1	1,881.4	1,092.9	複合(主)	浜田公民館
		3	市役所東分庁舎	殿町1	7,052.2	745.0	単独	
		4	市役所殿町分室	殿町6-1	不明	291.5	単独	
金城	雲城	6~7	金城支所庁舎	金城町下来原171	8,433.7	2,236.1	単独	
旭	今市	8	旭支所庁舎	旭町今市637	2,385.4	3,511.1	単独	
弥栄	安城	9・85・86	弥栄支所庁舎	弥栄町長安本郷542-1外	2,872.4	1,919.6	単独	
三隅	三隅	10~12	三隅支所庁舎	三隅町三隅1434	3,563.7	2,894.3	単独	
庁舎等 合計(8ヶ所)					32,421.8	20,270.2		

②建物状況

1) 建築経過年数

築30年以上の施設が63.9%を占めており、老朽化が進んでいます。今後、10年間でさらに26.5%の施設が築30年を超えることから、さらなる老朽化の進行と修繕費用の増加が見込まれます。特に、金城支所庁舎の庁舎、三隅支所庁舎の本庁舎はともに築50年を超えており、老朽化が顕著となっています。


■ 築年別整備状況

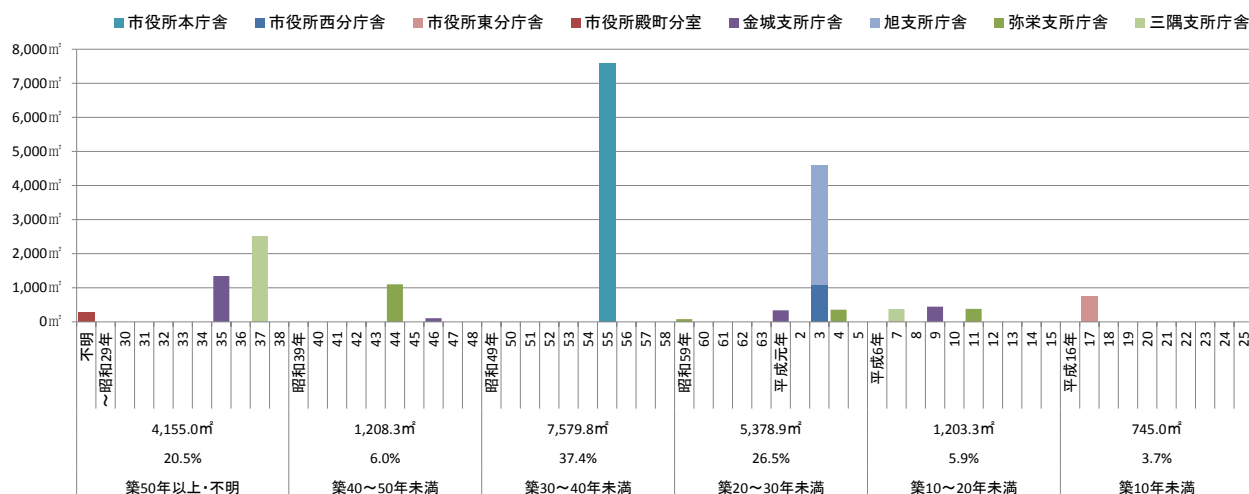

2) 耐震化状況

耐震化状況は14,907.0 m²、73.5%が適合、耐震診断実施済が、1,100.3 m²、5.4%、未適合が42,630.0 m²、21.0%となっています。全体的に耐震化が進んでいますが、耐震化されていない施設については、災害など有事の際の拠点としての役割からも対応が求められます。

■ 耐震化状況

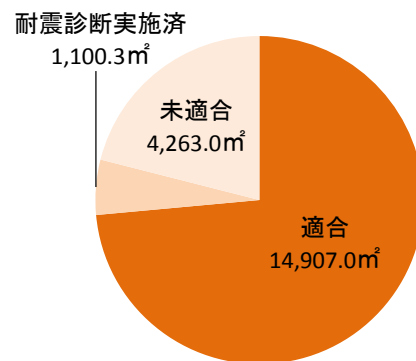

■耐震化状況一覧

自治区	地区	No.	施設名	棟の名称	構造	築年 (和暦)	築年数 (年)	延床面積 (㎡)	耐震 診断	耐震 補強
浜田	浜田	1	市役所本庁舎	本庁舎	RC造	S55	33	7,579.8	△	○
				西分庁舎	RC造	H3	22	1,057.9	○	-
		2・5	市役所西分庁舎	殿町倉庫	RC造	H3	22	35.0	○	-
				東分庁舎	S造	H17	8	745.0	○	-
金城	雲城	6~7	金城支所庁舎	殿町分室	木造	不明	-	291.5	×	×
				車庫	S造	S46	42	108.0	×	×
				増築1	S造	S64	24	337.2	○	-
				増築2	S造	H9	16	445.7	○	-
旭	今市	8	旭支所庁舎	庁舎	RC造	S35	53	1,345.3	×	×
				車寄せ	RC造	H3	22	27.0	○	-
				消火栓ポンプ庫	RC造	H3	22	10.0	○	-
				焼却棟	CB造	H3	22	4.6	○	-
弥栄	安城	9・85・86	弥栄支所庁舎	庁舎	S造	H3	22	3,469.5	○	-
				1F事務室増床	SRC造	H11	14	181.6	○	-
				イベント広場公用車車庫	S造	H11	14	200.0	○	-
				庁舎西側公用車車庫	S造	S59	29	80.9	○	-
				庁舎増築	SRC造	H4	21	356.9	○	-
三隅	三隅	10~12	三隅支所庁舎	消防会館	RC造	S37	51	218.0	×	×
				分室	S造	H7	18	376.0	○	-
				本庁舎	RC造	S37	51	2,300.2	×	×

※ S造：鉄骨造 RC造：鉄筋コンクリート造
SRC造：鉄骨・鉄筋コンクリート造 CB造：コンクリートブロック造

凡例

耐震診断	○	適合済
	△	実施済
	×	未実施
耐震補強	○	実施済
	()	実施予定(年)
	×	未適合、未実施

3) 施設状況

市役所殿町分室を除く、7 施設でバリアフリーが施されています。4 項目以上の対応施設は市役所本庁舎、市役所西分庁舎となっています。項目別の設置率ではスロープが 75.0%、多目的トイレと手すりが 62.5%、点字ブロックが 37.5%となっています。全体的にバリアフリー対応が進んでいるものの、市役所殿町分室、金城支所庁舎、三隅支所庁舎の対応が遅れています。市役所本庁舎、市役所西分庁舎、市役所東分庁舎の 3 施設がエレベーターを設置しているほか、環境対策として、市役所本庁舎と旭支所庁舎が LED 照明を設置しています。

■施設状況一覧

自治区	地区	No.	施設名	バリアフリー対応					該当項目数 計画含む	評価	その他	環境対応
				スロープ	多目的トイレ	点字ブロック	手すり	音声案内				
浜田	浜田	1	市役所本庁舎	○	○	○	○		4	○	エレベーター	LED照明
		2・5	市役所西分庁舎	○	○	○	○		4	○	エレベーター	
		3	市役所東分庁舎	○	○		○		3	○	エレベーター	
		4	市役所殿町分室						0	×		
金城	雲城	6~7	金城支所庁舎	○					1	△		
旭	今市	8	旭支所庁舎	○	○		○		3	○		LED照明(庁舎2F)
弥栄	安城	9・85・86	弥栄支所庁舎	○	○		○		3	○		
三隅	三隅	10~12	三隅支所庁舎			○			1	△		
計(ヶ所)				6	5	3	5	0	19			
設置率%				75.0%	62.5%	37.5%	62.5%	0.0%				

凡例

○	設置済
△	計画あり

評価凡例

○	3項目以上
△	1~2項目
×	該当なし

③利用状況

1) 開館、運営の状況

施設の開館時間、開館日数は以下のようになっています。開館日数は全ての施設で年間 240 日となっています。


■開館、運営状況一覧

自治区	地区	No.	施設名	開館時間	休館日	運営形態	開館日数
浜田	浜田	1	市役所本庁舎	8:30~17:15	土、日、祝、年末年始	直営	240
		2・5	市役所西分庁舎	8:30~17:15	土、日、祝、年末年始	直営	240
		3	市役所東分庁舎	8:30~17:15	土、日、祝、年末年始	直営	240
		4	市役所殿町分室	8:30~17:15	土、日、祝、年末年始	直営	240
金城	雲城	6~7	金城支所庁舎	8:30~17:15	土、日、祝	直営	240
旭	今市	8	旭支所庁舎	8:00~17:15	土、日、祝	直営	240
弥栄	安城	9・85・86	弥栄支所庁舎	8:30~17:15	土、日、祝、年末年始	直営	240
三隅	三隅	10~12	三隅支所庁舎	8:30~17:15	土、日、祝	直営	240

④コスト状況（平成 24 年度決算）

庁舎等の管理運営費は、全体で約 1 億 1,942 万円となっています。管理運営費の平均は約 1,493 万円で、市役所本庁舎が最も高く約 6,281 万円となっています。延床面積 1 m²あたりの管理運営費の平均は 5,394 円で、最も高い市役所本庁舎は 8,286 円となっています。


■庁舎等トータル管理運営費

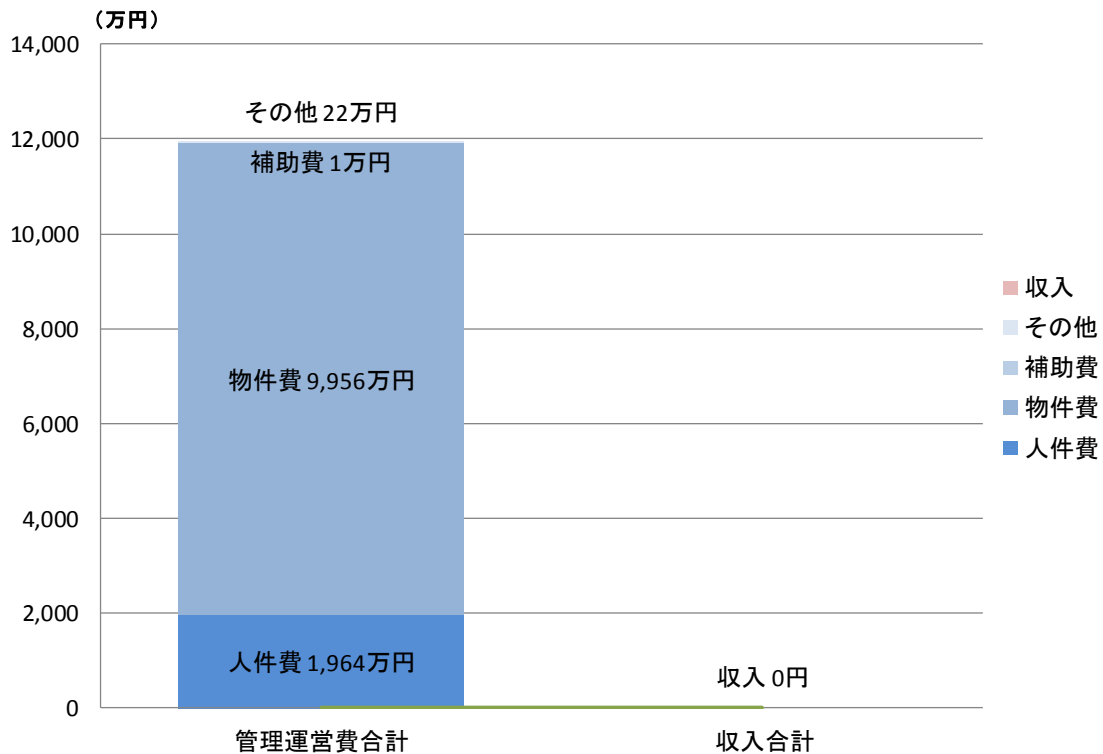


■施設別コスト一覧

自治区	地区	No.	施設名	管理運営費 (円)					収入合計 (円)	収入/支出
				人件費	物件費	補助費	その他	支出合計		
浜田	浜田	1	市役所本庁舎	3,708,055	59,100,244	0	0	62,808,299	0	0.0%
		2・5	市役所西分庁舎	2,224,833	5,590,261	0	0	7,815,094	0	0.0%
		3	市役所東分庁舎	2,224,833	2,617,109	0	0	4,841,942	0	0.0%
		4	市役所殿町分室	741,611	629,691	0	0	1,371,302	0	0.0%
金城	雲城	6~7	金城支所庁舎	3,497,324	6,560,005	0	216,000	10,273,329	0	0.0%
旭	今市	8	旭支所庁舎	4,273,540	7,782,833	0	0	12,056,373	0	0.0%
弥栄	安城	9・85・86	弥栄支所庁舎	741,611	7,724,804	0	0	8,466,415	0	0.0%
三隅	三隅	10~12	三隅支所庁舎	2,224,833	9,557,492	6,000	0	11,788,325	0	0.0%
合 計				19,636,640	99,562,439	6,000	216,000	119,421,079	0	0.0%

■施設別管理運営費

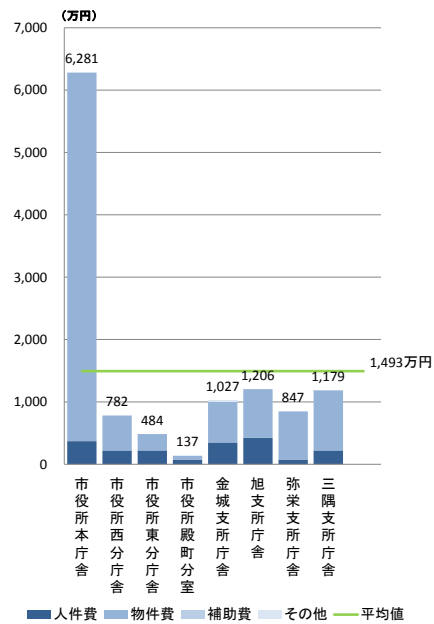

■延床面積1㎡あたりの管理運営費

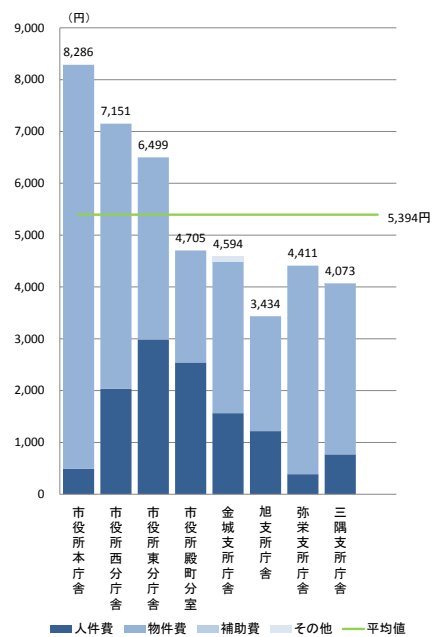

⑤庁舎等の現状のまとめ

建物状況	<ul style="list-style-type: none"> ○築 30 年以上の施設が全体の 63.9%を占めており、老朽化が進行している。 ○今後、10 年間で更なる老朽化の進行と修繕費用の増加が見込まれる。 ○全体的に耐震化が進んでいるものの、耐震化されていない施設については、対応が求められる。
利用状況	—
コスト状況	<ul style="list-style-type: none"> ○管理運営費は、全体で約 1 億 1,942 万円となっている。 ○管理運営費の平均は約 1,493 万円で、市役所本庁舎が最も高く約 6,281 万円となっている。延床面積 1 m²あたりの管理運営費の平均は 5,394 円で、最も高い市役所本庁舎は 8,286 円となっている。
その他の状況	—

※建物状況の記載は平成 25 年 9 月末時点を基にしている。

※利用状況、コスト状況、その他の状況の記載は主に平成 24 年度の決算額・実績を基にしている。

(2) 消防施設

① 施設概要

1) 設置目的

消防施設は 92 施設が立地しており、そのうち、消防小型ポンプ積載車及び消火器具の保管、消防業務遂行を目的とした消防ポンプ車庫が 81 施設、消防業務の遂行を目的とした消防署等が 7 施設、水防資機材の補完を目的とした水防倉庫が 4 施設立地しています。

■ 設置目的

設置条例	設置目的	施設
—	消防小型ポンプ積載車及び消火器具の保管、消防業務遂行のため	浜田分団 2 班消防ポンプ車庫 浜田分団 3 班消防ポンプ車庫 浜田分団 4 班消防ポンプ車庫 石見分団 1 班消防ポンプ車庫 石見分団 2 班消防ポンプ車庫 石見分団 3 班消防ポンプ車庫 佐野分団 1 班消防ポンプ車庫 佐野分団 2 班消防ポンプ車庫 浜田分団 1 班消防ポンプ車庫 長浜分団 1 班消防ポンプ車庫 長浜分団 2・3 班消防ポンプ車庫 周布分団 1 班消防ポンプ車庫 周布分団 2 班消防ポンプ車庫 周布分団 3 班消防ポンプ車庫 大麻分団 1 班消防ポンプ車庫 大麻分団 2 班消防ポンプ車庫 美川分団 1 班消防ポンプ車庫 美川分団 2 班消防ポンプ車庫 有福分団 1・2 班消防ポンプ車庫 宇野分団 1・2 班消防ポンプ車庫 上府分団 1・2 班消防ポンプ車庫 久代分団 1 班消防ポンプ車庫 久代分団 2 班消防ポンプ車庫 国分分団 1・2 班消防ポンプ車庫 下府分団 1・2 班消防ポンプ車庫 今福分団第 3 班消防ポンプ車庫 今福分団第 1 班消防ポンプ車庫 今福分団第 2 班消防ポンプ車庫 今福分団第 2 班美又温泉消防ポンプ倉庫 雲城分団第 1 班消防ポンプ車庫 雲城分団第 2 班消防ポンプ車庫 雲城分団第 3 班消防ポンプ車庫 波佐分団第 1 班消防ポンプ車庫 波佐分団第 2 班消防ポンプ車庫 波佐分団第 3 班消防ポンプ車庫 波佐分団第 4 班消防ポンプ車庫 消防本部ポンプ庫 丸原消防ポンプ庫 坂本消防ポンプ庫 白角消防ポンプ庫 木田消防ポンプ庫 山ノ内消防ポンプ庫 和田消防ポンプ庫 本郷消防ポンプ庫 重富消防ポンプ庫 戸川消防ポンプ庫 都川消防ポンプ庫

設置条例	設置目的	施設
		都川1 消防ポンプ庫 都川3 消防ポンプ庫 越木消防ポンプ庫 中郡消防ポンプ庫 来尾消防ポンプ庫 安城分団第1班消防車庫 安城分団第2班消防車庫 安城分団第3班消防車庫 安城分団第4班消防車庫 安城分団第5班消防車庫 杵東分団第1班消防車庫 杵東分団第2班消防車庫 杵東分団第3班消防車庫 杵東分団第4班消防車庫 杵東分団第5班消防車庫 松原消防車庫 須津消防車庫 中山消防車庫 岡見郷消防車庫 駅前消防車庫 福浦消防車庫 湊浦消防車庫 古湊消防車庫 上古市消防車庫 中組消防車庫 吉浦消防車庫 東平原消防車庫 向野田消防車庫 地方消防車庫 河内消防車庫 水防資材倉庫 下古和消防車庫 下今明消防車庫 市場消防車庫
	消防業務遂行のため	消防本部・消防署 消防署桜ヶ丘出張所 消防署美又出張所 消防署旭出張所 消防署三隅出張所 消防署弥栄出張所 消防無線中継基地局
	水防用資機材の保管のため	相生水防倉庫 黒川水防倉庫 久光水防倉庫 水防資材倉庫

2) 施設一覧

消防施設は92施設あり、延床面積約5,412.0㎡で全体の1.3%を占めています。消防無線中継基地局は平成28年5月にアナログ無線使用許可取り消しのため使用停止になる見込みです。

■施設一覧

自治区	地区	No.	施設名	所在地	敷地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物形態		
							単独	複合・共有する施設	
浜田	浜田	22-22	浜田分団2班消防ポンプ車庫	片庭町 官有地無番地	51.5	12.7	単独		
		22-23	浜田分団3班消防ポンプ車庫	清水町31-6	59.3	23.4	単独		
		22-24	浜田分団4班消防ポンプ車庫	外ノ浦町1489-1	53.1	18.0	単独		
	石見	13・14・23-5・570	消防本部・消防署	原井町908-11	4,367.3	1,670.3	単独		
		22-2	石見分団1班消防ポンプ車庫	黒川町129-1	118.1	27.5	単独		
		22-3	石見分団2班消防ポンプ車庫	相生町1483-1	213.6	21.5	単独		
		22-4	石見分団3班消防ポンプ車庫	長沢町431-4	154.9	24.0	単独		
		22-11	佐野分団1班消防ポンプ車庫	佐野町イ359-5	125.9	60.0	単独		
		22-12	佐野分団2班消防ポンプ車庫	佐野町275、558	136.2	20.0	単独		
		22-21	浜田分団1班消防ポンプ車庫	相生町3782	38.1	22.8	単独		
		23-1	相生水防倉庫	相生町1427	27.5	27.5	単独		
		23-2	黒川水防倉庫	黒川町193-18、193-19	237.0	21.9	単独		
		長浜	22-19	長浜分団1班消防ポンプ車庫	熱田町1707-2	16.0	11.3	単独	
			22-20	長浜分団2・3班消防ポンプ車庫	熱田町 浜田港湾用地	121.0	54.0	単独	
	周布	22-14	周布分団1班消防ポンプ車庫	日脚町984-1	65.1	21.5	単独		
		22-15	周布分団2班消防ポンプ車庫	周布町イ374	110.3	50.0	単独		
		22-16	周布分団3班消防ポンプ車庫	周布町口9-2先	55.7	21.3	単独		
		22-17	大麻分団1班消防ポンプ車庫	折居町45-5	151.8	26.0	単独		
		22-18	大麻分団2班消防ポンプ車庫	西村町320-1	62.3	21.5	単独		
		23-3	久光水防倉庫	周布町口11-2	24.9	9.9	単独		
	美川	22-25	美川分団1班消防ポンプ車庫	内田町964-5	45.7	24.0	単独		
		22-26	美川分団2班消防ポンプ車庫	内田町591-22	66.9	26.0	単独		
	国府	15・23-4	消防署桜ヶ丘出張所	下府町1821-53	1,243.8	174.3	単独		
		22-1	有福分団1・2班消防ポンプ車庫	下有福町17-4	167.6	54.0	単独		
		22-5	宇野分団1・2班消防ポンプ車庫	宇野町307-4	134.4	32.6	単独		
		22-6	上府分団1・2班消防ポンプ車庫	上府町イ593-3	106.5	30.9	単独		
		22-7	久代分団1班消防ポンプ車庫	久代町61-3	56.0	56.0	単独		
		22-8	久代分団2班消防ポンプ車庫	久代町659-3	25.1	21.5	単独		
		22-9	国分分団1・2班消防ポンプ車庫	国分町2235	95.6	32.9	単独		
		22-10	国分分団3班消防ポンプ車庫	国分町2235	49.3	12.6	単独		
		22-13	下府分団1・2班消防ポンプ車庫	下府町925-1	79.7	35.9	単独		
	金城	久佐	27	今福分団第3班消防ポンプ車庫	金城町久佐イ1-2	566.5	53.8	単独	
		今福	16~17	消防署美又出張所	金城町今福284	4,334.8	298.7	単独	
			24	今福分団第1班消防ポンプ車庫	金城町今福284	不明	138.3	単独	
美又		25	今福分団第2班消防ポンプ車庫	金城町追原195-4	38.9	46.7	単独		
		26	今福分団第2班美又温泉消防ポンプ倉庫	金城町追原町地内	不明	15.0	単独		
雲城		28	雲城分団第1班消防ポンプ車庫	金城町上来原456-3	不明	53.8	単独		
		29	雲城分団第2班消防ポンプ車庫	金城町下来原1111-4	507.8	60.5	単独		
		30	雲城分団第3班消防ポンプ車庫	金城町七条ハ570-2	347.6	80.7	単独		
波佐		31	波佐分団第1班消防ポンプ車庫	金城町波佐705-7	265.0	46.4	単独		
		32	波佐分団第2班消防ポンプ車庫	金城町波佐イ416-1	50.3	53.8	単独		
		33	波佐分団第3班消防ポンプ車庫	金城町長田イ359-9	132.0	46.4	単独		
小国		34	波佐分団第4班消防ポンプ車庫	金城町小国172-7	111.0	46.4	単独		


自治区	地区	No.	施設名	所在地	敷地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物形態		
								複合・共有する施設	
旭	今市	18	消防署旭出張所	旭町丸原1534-6	1,201.0	178.6	単独		
		37	丸原消防ポンプ庫	旭町丸原883-4	不明	23.3	単独		
		44	消防本部ポンプ庫	旭町今市627-4	150.2	104.8	単独		
		48	坂本消防ポンプ庫	旭町坂本イ71-1	不明	15.0	単独		
	木田	36	白角消防ポンプ庫	旭町木田1072-3	159.0	23.3	単独		
		41	木田消防ポンプ庫	旭町木田219-28	41.1	15.0	単独		
		45	山ノ内消防ポンプ庫	旭町山ノ内755-3	15.0	15.0	単独		
	和田	35	和田消防ポンプ庫	旭町和田463	不明	23.3	単独		
		39	本郷消防ポンプ庫	旭町本郷224-4	不明	23.2	単独		
		40	重富消防ポンプ庫	旭町重富235-1	43.2	24.0	単独		
		42	戸川消防ポンプ庫	旭町本郷1269-3	不明	15.0	単独		
	都川	43	都川消防ポンプ庫	旭町都川896-4	不明	44.0	単独		
		46	都川1消防ポンプ庫	旭町都川657-1	不明	15.0	単独		
		47	都川3消防ポンプ庫	旭町都川1079-3	20.6	15.0	単独		
	市木	38	越木消防ポンプ庫	旭町市木3858-1	45.0	23.2	単独		
		49	中郡消防ポンプ庫	旭町市木2420-2	67.0	15.0	単独		
		50	来尾消防ポンプ庫	旭町来尾564-1	不明	15.0	単独		
	弥栄	安城	51	安城分団第1班消防車庫	弥栄町長安本郷552-10	403.6	96.0	単独	
			52	安城分団第2班消防車庫	弥栄町大坪138-2	660.0	49.7	単独	
			53	安城分団第3班消防車庫	弥栄町高内口2-2	77.0	23.3	単独	
			54	安城分団第4班消防車庫	弥栄町小坂115-3	198.0	53.4	単独	
55			安城分団第5班消防車庫	弥栄町栃木404-3	17.0	16.0	単独		
杵束		19	消防署弥栄出張所	弥栄町木都賀イ493-1	1,385.3	150.1	単独		
		56	杵束分団第1班消防車庫	弥栄町木都賀イ493-1	72.0	66.1	単独		
		57	杵束分団第2班消防車庫	弥栄町木都賀口334-3	20.0	15.0	単独		
		58	杵束分団第3班消防車庫	弥栄町野坂266-1	70.1	21.0	単独		
		59	杵束分団第4班消防車庫	弥栄町木都賀イ1066-4	12.0	11.7	単独		
60		杵束分団第5班消防車庫	弥栄町田野原329-1	1,113.1	38.3	単独			
三隅		岡見	70	松原消防車庫	三隅町岡見1185	不明	15.8	単独	
			71	須津消防車庫	三隅町岡見地内	不明	33.8	単独	
			72	中山消防車庫	三隅町岡見565-3	158.7	30.0	単独	
	73		岡見郷消防車庫	三隅町岡見188	257.9	24.0	単独		
	三保	64	駅前消防車庫	三隅町西河内地内	不明	11.7	単独		
		65	福浦消防車庫	三隅町西河内地内	不明	8.8	単独		
		66	湊浦消防車庫	三隅町湊浦95	不明	34.9	単独		
		67	古湊消防車庫	三隅町古市場地内	不明	20.4	単独		
		68	上古市消防車庫	三隅町古市場地内	不明	11.0	単独		
		69	中組消防車庫	三隅町古市場969-1	不明	30.0	単独		
	白砂	77	吉浦消防車庫	三隅町折居883	244.2	30.0	単独		
		78	東平原消防車庫	三隅町東平原300	不明	30.0	単独		
	三隅	20	消防署三隅出張所	三隅町向野田3156	986.2	198.7	単独		
		61	向野田消防車庫	三隅町向野田592-5、594-2	不明	26.0	複合(従)	向野田車庫	
		62	地方消防車庫	三隅町三隅686-2	不明	18.9	単独		
		63	河内消防車庫	三隅町河内1062-4	不明	19.8	単独		
		82	水防資材倉庫	三隅町三隅1260	63.5	38.4	単独		
	黒沢	74	下古和消防車庫	三隅町下古和943-2	139.5	36.0	単独		
	井野	21	消防無線中継基地局	三隅町室谷1320-36外	289.0	7.8	単独		
75		下今明消防車庫	三隅町井野イ1359-2	255.0	40.0	単独			
76		市場消防車庫	三隅町井野地内	不明	12.0	単独			
消防施設 合計(92ヶ所)					22,777.9	5,412.0			

②建物状況

1) 建築経過年数

築30年以上の消防施設は、全体の33.9%で約3割を占めています。今後10年間で、築30年以上の施設がさらに約3割増加することから、老朽化の進行が見込まれます。


■ 築年別整備状況

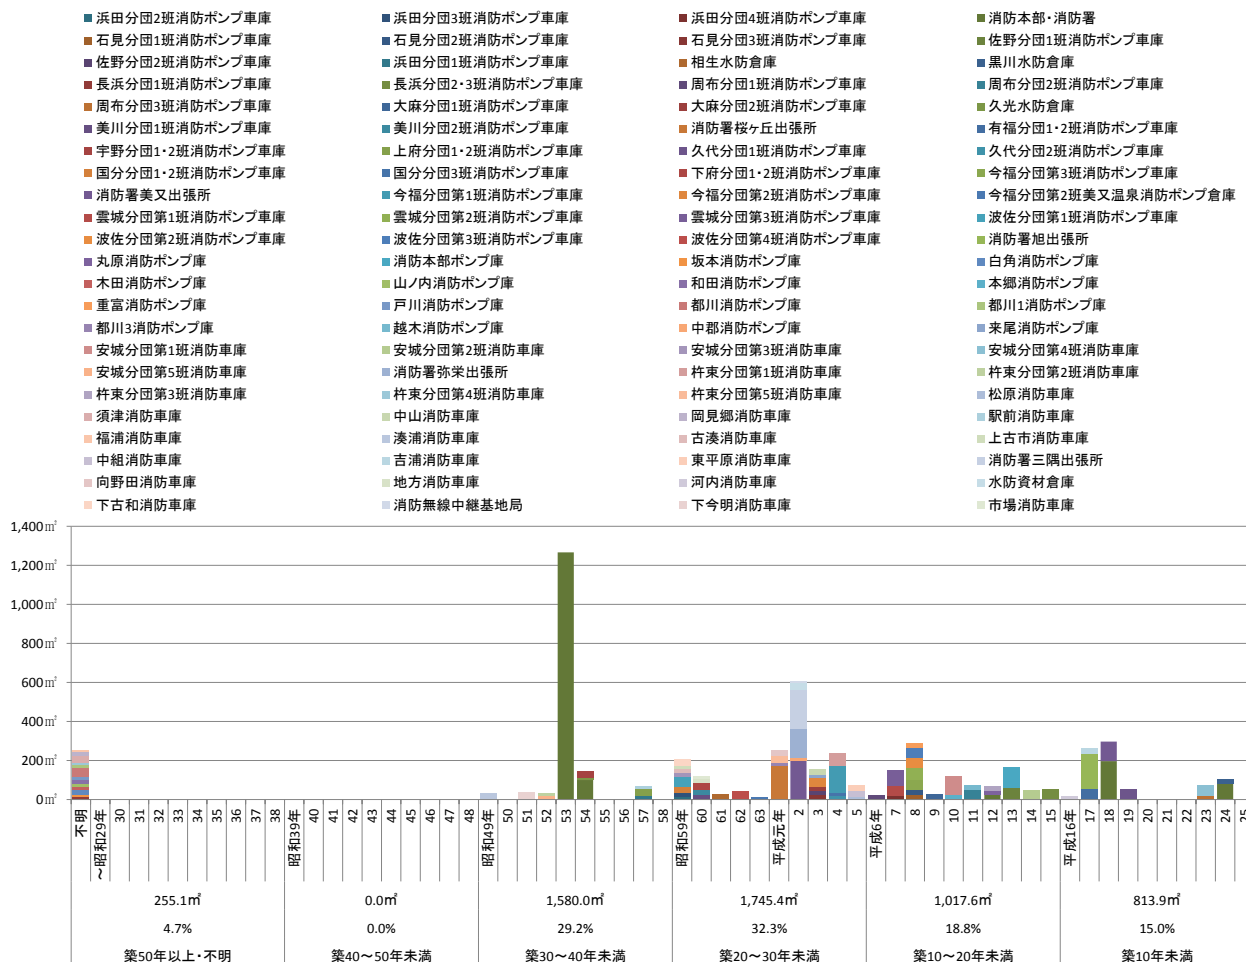

2) 耐震化状況

耐震化状況は、適合が全体の90.7%の4,908.6 m²で、未適合が9.3%の503.4 m²となっており、概ね耐震性が確保されています。未適合の中には、建築年が不明な13施設255.2 m²が含まれています。

■ 耐震化状況

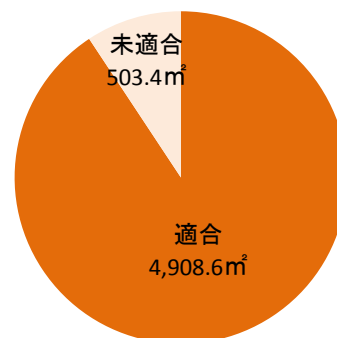

■耐震化状況一覧

自治区	地区	No.	施設名	棟の名称	構造	築年 (和暦)	築年数 (年)	延床面積 (㎡)	耐震 診断	耐震 補強
浜田	浜田	22-22	浜田分団2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	S59	29	12.7	○	-
		22-23	浜田分団3班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	S造	S59	29	23.4	○	-
		22-24	浜田分団4班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H7	18	18.0	○	-
	石見	13・14・ 23-5・570	消防本部・消防署	訓練塔	RC造	S54	34	100.0	×	×
				高機能消防指令センター	S造	H18	7	197.0	○	-
				消防署水防倉庫	S造	H12	13	25.0	○	-
				消防本部・消防署	RC造	S53	35	1,266.3	○	-
		消防本部車庫	木造	H24	1	82.0	○	-		
		22-2	石見分団1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H8	17	27.5	○	-
		22-3	石見分団2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H8	17	21.5	○	-
		22-4	石見分団3班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	S造	H3	22	24.0	○	-
		22-11	佐野分団1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H13	12	60.0	○	-
		22-12	佐野分団2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H3	22	20.0	○	-
	22-21	浜田分団1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	S造	S57	31	22.8	○	-	
	23-1	相生水防倉庫	水防倉庫	木造	S61	27	27.5	○	-	
	23-2	黒川水防倉庫	水防倉庫	木造	H24	1	21.9	○	-	
	長浜	22-19	長浜分団1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	不明	-	11.3	×	×
		22-20	長浜分団2・3班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H15	10	54.0	○	-
	周布	22-14	周布分団1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H6	19	21.5	○	-
		22-15	周布分団2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H11	14	50.0	○	-
		22-16	周布分団3班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H23	2	21.3	○	-
		22-17	大麻分団1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	S造	H9	16	26.0	○	-
		22-18	大麻分団2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H3	22	21.5	○	-
		23-3	久光水防倉庫	水防倉庫	木造	S54	34	9.9	×	×
	美川	22-25	美川分団1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	S造	S60	28	24.0	○	-
		22-26	美川分団2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	S60	28	26.0	○	-
	国府	15・23-4	消防署桜ヶ丘出張所	下府水防倉庫	木造	S64	24	21.4	○	-
				消防署桜ヶ丘出張所	RC造	S64	24	152.9	○	-
		22-1	有福分団1・2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H17	8	54.0	○	-
		22-5	宇野分団1・2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	S造	S54	34	32.6	×	×
22-6		上府分団1・2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	S造	S57	31	30.9	○	-	
22-7		久代分団1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H19	6	56.0	○	-	
22-8		久代分団2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H4	21	21.5	○	-	
22-9		国分分団1・2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	S造	S59	29	32.9	○	-	
22-10		国分分団3班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	木造	H4	21	12.6	○	-	
22-13		下府分団1・2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫	S造	S60	28	35.9	○	-	
金城	久佐	27	今福分団第3班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(久佐)	木造	H8	17	53.8	○	-
	今福	16~17	消防署美又出張所	訓練塔(A棟)	S造	H18	7	50.0	○	-
				訓練塔(B棟)	S造	H18	7	50.0	○	-
				消防署美又出張所	RC造	H2	23	198.7	○	-
	24	今福分団第1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(今福)	木造	H4	21	138.3	○	-	
	美又	25	今福分団第2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(追原)	木造	H3	22	46.7	○	-
		26	今福分団第2班美又温泉消防ポンプ倉庫	ポンプ車庫(美又温泉ポンプ庫)	木造	S63	25	15.0	○	-
	雲城	28	雲城分団第1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(上来原)	木造	H7	18	53.8	○	-
		29	雲城分団第2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(金田)	木造	H8	17	60.5	○	-
		30	雲城分団第3班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(七条)	木造	H7	18	80.7	○	-
	波佐	31	波佐分団第1班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(亀谷原)	木造	S59	29	46.4	○	-
		32	波佐分団第2班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(波佐)	木造	H8	17	53.8	○	-
		33	波佐分団第3班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(長田)	木造	H8	17	46.4	○	-
	小国	34	波佐分団第4班消防ポンプ車庫	ポンプ車庫(小国)	木造	S62	26	46.4	○	-
旭	今市	18	消防署旭出張所	消防署旭出張所	S造	H17	8	178.6	○	-
		37	丸原消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	H12	13	23.3	○	-
		44	消防本部ポンプ庫	ポンプ車庫	S造	H13	12	104.8	○	-
		48	坂本消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	不明	-	15.0	×	×
	木田	36	白角消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	不明	-	23.3	×	×
		41	木田消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	不明	-	15.0	×	×
		45	山ノ内消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	不明	-	15.0	×	×
	和田	35	和田消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	不明	-	23.3	×	×
		39	本郷消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	H10	15	23.2	○	-
		40	重富消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	H8	17	24.0	○	-
		42	戸川消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	不明	-	15.0	×	×
	都川	43	都川消防ポンプ庫	ポンプ車庫	CB造	不明	-	44.0	×	×
		46	都川1消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	不明	-	15.0	×	×
		47	都川3消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	S64	24	15.0	○	-
	市木	38	越木消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	H11	14	23.2	○	-
		49	中郡消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	H2	23	15.0	○	-
		50	来尾消防ポンプ庫	ポンプ車庫	木造	H3	22	15.0	○	-

自治区	地区	No.	施設名	棟の名称	構造	築年 (和暦)	築年数 (年)	延床面積 (㎡)	耐震 診断	耐震 補強	
弥栄	安城	51	安城分団第1班消防車庫	消防車庫	S造	H10	15	96.0	○	-	
		52	安城分団第2班消防車庫	消防車庫	木造	H14	11	49.7	○	-	
		53	安城分団第3班消防車庫	消防車庫	木造	S59	29	23.3	○	-	
		54	安城分団第4班消防車庫	消防車庫	木造	H23	2	53.4	○	-	
		55	安城分団第5班消防車庫	消防車庫	木造	S52	36	16.0	×	×	
	杵束	19	消防署弥栄出張所	消防署弥栄出張所	S造	H2	23	150.1	○	-	
		56	杵束分団第1班消防車庫	消防車庫	木造	H4	21	66.1	○	-	
		57	杵束分団第2班消防車庫	適合済	木造	S52	36	15.0	×	×	
		58	杵束分団第3班消防車庫	消防車庫	木造	H12	13	21.0	○	-	
		59	杵束分団第4班消防車庫	消防車庫	木造	不明	-	11.7	×	×	
60	杵束分団第5班消防車庫	消防車庫	木造	S64	24	38.3	○	-			
三隅	岡見	70	松原消防車庫	ポンプ車庫	木造	H5	20	15.8	○	-	
		71	須津消防車庫	ポンプ車庫	S造	不明	-	33.8	×	×	
		72	中山消防車庫	ポンプ車庫	木造	H3	22	30.0	○	-	
		73	岡見郷消防車庫	ポンプ車庫	木造	不明	-	24.0	×	×	
	三保	64	駅前消防車庫	ポンプ車庫	S造	S57	31	11.7	○	-	
		65	福浦消防車庫	ポンプ車庫	S造	不明	-	8.8	×	×	
		66	湊浦消防車庫	ポンプ車庫	S造	S49	39	34.9	×	×	
		67	古湊消防車庫	ポンプ車庫	S造	S59	29	20.4	○	-	
		68	上古市消防車庫	ポンプ車庫	S造	S59	29	11.0	○	-	
	白砂	69	中組消防車庫	ポンプ車庫	木造	H5	20	30.0	○	-	
		77	吉浦消防車庫	ポンプ車庫	木造	H17	8	30.0	○	-	
	三隅	白砂	78	東平原消防車庫	ポンプ車庫	木造	H5	20	30.0	○	-
			20	消防署三隅出張所	消防署三隅出張所	RC造	H2	23	198.7	○	-
		三隅	61	向野田消防車庫	ポンプ車庫	S造	S64	24	26.0	○	-
			62	地方消防車庫	ポンプ車庫	S造	S60	28	18.9	○	-
			63	河内消防車庫	ポンプ車庫	木造	H16	9	19.8	○	-
82	水防資材倉庫	水防資材倉庫	S造	H2	23	38.4	○	-			
黒沢	74	下古和消防車庫	ポンプ車庫	S造	S59	29	36.0	○	-		
井野	21	消防無線中継基地局	消防無線中継基地局	CB造	H2	23	7.8	○	-		
	75	下今明消防車庫	ポンプ車庫	S造	S51	37	40.0	×	×		
	76	市場消防車庫	ポンプ車庫	S造	S60	28	12.0	○	-		

※ S造：鉄骨造 RC造：鉄筋コンクリート造
SRC造：鉄骨・鉄筋コンクリート造 CB造：コンクリートブロック造

凡例

耐震診断	○	適合済
	△	実施済
	×	未実施
耐震補強	○	実施済
	()	実施予定(年)
	×	未適合、未実施

③利用状況

1) 開館、運営の状況

消防業務遂行の施設であるため、24時間、365日の運用となっています。

■開館、運営状況一覧


自治区	地区	No.	施設名	開館時間	休館日	運営形態	開館日数	
浜田	浜田	22-22	浜田分団2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
		22-23	浜田分団3班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
		22-24	浜田分団4班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
	石見	13・14・ 23-5・570		消防本部・消防署	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-2	石見分団1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-3	石見分団2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-4	石見分団3班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-11	佐野分団1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-12	佐野分団2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-21	浜田分団1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			23-1	相生水防倉庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			23-2	黒川水防倉庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			長浜	22-19	長浜分団1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営
	長浜分団2・3班消防ポンプ車庫	0:00~24:00			なし	直営	365	
	周布	22-14	周布分団1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
			周布分団2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
			周布分団3班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
			22-17	大麻分団1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-18	大麻分団2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			23-3	久光水防倉庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	美川	22-25	美川分団1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
			22-26	美川分団2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	国府	15・23-4		消防署桜ヶ丘出張所	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-1	有福分団1・2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-5	宇野分団1・2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-6	上府分団1・2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-7	久代分団1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-8	久代分団2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-9	国分分団1・2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-10	国分分団3班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			22-13	下府分団1・2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	金城	久佐	27	今福分団第3班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			今福	16~17	消防署美又出張所	0:00~24:00	なし	直営
		24		今福分団第1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		美又	25	今福分団第2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
			26	今福分団第2班美又温泉消防ポンプ倉庫	0:00~24:00	なし	直営	365
雲城		28	雲城分団第1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
		29	雲城分団第2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
		30	雲城分団第3班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
波佐		31	波佐分団第1班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
		32	波佐分団第2班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
		33	波佐分団第3班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	
小国		34	波佐分団第4班消防ポンプ車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	

自治区	地区	No.	施設名	開館時間	休館日	運営形態	開館日数
旭	今市	18	消防署旭出張所	0:00~24:00	なし	直営	365
		37	丸原消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		44	消防本部ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		48	坂本消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	木田	36	白角消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		41	木田消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		45	山ノ内消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	和田	35	和田消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		39	本郷消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		40	重富消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		42	戸川消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	都川	43	都川消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		46	都川1消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		47	都川3消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	市木	38	越木消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		49	中郡消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		50	来尾消防ポンプ庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	弥栄	安城	51	安城分団第1班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営
52			安城分団第2班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
53			安城分団第3班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
54			安城分団第4班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
55			安城分団第5班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
杵束		19	消防署弥栄出張所	0:00~24:00	なし	直営	365
		56	杵束分団第1班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		57	杵束分団第2班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		58	杵束分団第3班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		59	杵束分団第4班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		60	杵束分団第5班消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
		三隅	岡見	70	松原消防車庫	0:00~24:00	なし
71	須津消防車庫			0:00~24:00	なし	直営	365
72	中山消防車庫			0:00~24:00	なし	直営	365
73	岡見郷消防車庫			0:00~24:00	なし	直営	365
三保	64		駅前消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	65		福浦消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	66		湊浦消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	67		古湊消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	68		上古市消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	69		中組消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
白砂	77		吉浦消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	78		東平原消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
三隅	20		消防署三隅出張所	0:00~24:00	なし	直営	365
	61		向野田消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	62		地方消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	63		河内消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	82		水防資材倉庫	0:00~24:00	なし	直営	365
黒沢	74		下古和消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
井野	21		消防無線中継基地局	0:00~24:00	なし	直営	365
	75		下今明消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365
	76	市場消防車庫	0:00~24:00	なし	直営	365	

④コスト状況（平成 24 年度決算）

消防施設の年間の管理運営費は、約 2,544 万円となっています。管理運営費の平均は約 28 万円となっており、約 730 万円の消防本部・消防署を除き、ほとんどの施設が平均を下回っています。延床面積 1 m²あたりの管理運営費の平均は 6,810 円となっています。

■ 消防施設トータルコスト

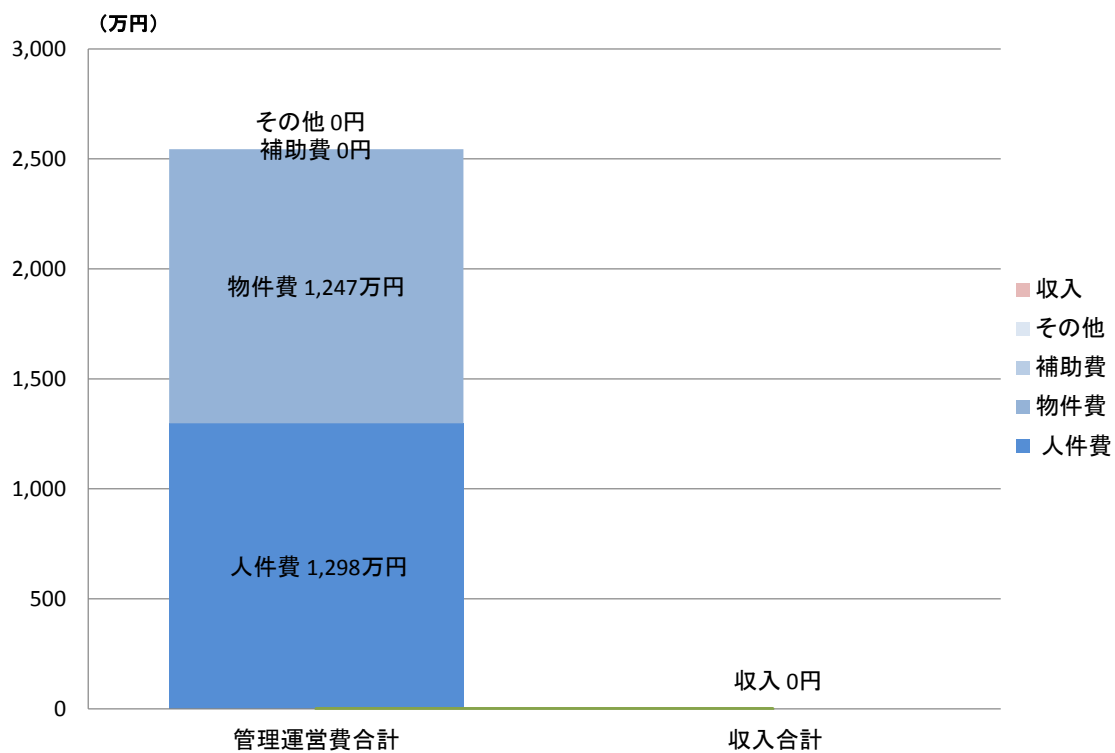


■施設別コスト一覧


自治区	地区	No.	施設名	管理運営費 (円)					収入合計 (円)	収入/支出	
				人件費	物件費	補助費	その他	支出合計			
浜田	浜田	22-22	浜田分団2班消防ポンプ車庫	148,322	7,490	0	0	155,812	0	0.0%	
		22-23	浜田分団3班消防ポンプ車庫	148,322	7,714	0	0	156,036	0	0.0%	
		22-24	浜田分団4班消防ポンプ車庫	148,322	26,988	0	0	175,310	0	0.0%	
	石見	13・14・23-5・570	消防本部・消防署	148,322	7,154,727	0	0	7,303,049	0	0.0%	
		22-2	石見分団1班消防ポンプ車庫	148,322	8,335	0	0	156,657	0	0.0%	
		22-3	石見分団2班消防ポンプ車庫	148,322	7,898	0	0	156,220	0	0.0%	
		22-4	石見分団3班消防ポンプ車庫	148,322	7,581	0	0	155,903	0	0.0%	
		22-11	佐野分団1班消防ポンプ車庫	148,322	24,286	0	0	172,608	0	0.0%	
		22-12	佐野分団2班消防ポンプ車庫	148,322	8,601	0	0	156,923	0	0.0%	
		22-21	浜田分団1班消防ポンプ車庫	148,322	12,640	0	0	160,962	0	0.0%	
		23-1	相生水防倉庫	148,322	9,220	0	0	157,542	0	0.0%	
		23-2	黒川水防倉庫	148,322	4,664	0	0	152,986	0	0.0%	
		長浜	22-19	長浜分団1班消防ポンプ車庫	148,322	3,387	0	0	151,709	0	0.0%
			22-20	長浜分団2・3班消防ポンプ車庫	148,322	7,933	0	0	156,255	0	0.0%
	周布	22-14	周布分団1班消防ポンプ車庫	148,322	20,270	0	0	168,592	0	0.0%	
		22-15	周布分団2班消防ポンプ車庫	148,322	4,961	0	0	153,283	0	0.0%	
		22-16	周布分団3班消防ポンプ車庫	148,322	4,961	0	0	153,283	0	0.0%	
		22-17	大麻分団1班消防ポンプ車庫	148,322	15,548	0	0	163,870	0	0.0%	
		22-18	大麻分団2班消防ポンプ車庫	148,322	7,832	0	0	156,154	0	0.0%	
	久光	23-3	久光水防倉庫	148,322	0	0	0	148,322	0	0.0%	
		美川	22-25	美川分団1班消防ポンプ車庫	148,322	9,763	0	0	158,085	0	0.0%
			22-26	美川分団2班消防ポンプ車庫	148,322	15,253	0	0	163,575	0	0.0%
	国府	15・23-4	消防署桜ヶ丘出張所	148,322	960,671	0	0	1,108,993	0	0.0%	
		22-1	有福分団1・2班消防ポンプ車庫	148,322	19,945	0	0	168,267	0	0.0%	
		22-5	宇野分団1・2班消防ポンプ車庫	148,322	15,894	0	0	164,216	0	0.0%	
		22-6	上府分団1・2班消防ポンプ車庫	148,322	17,576	0	0	165,898	0	0.0%	
		22-7	久代分団1班消防ポンプ車庫	148,322	36,908	0	0	185,230	0	0.0%	
		22-8	久代分団2班消防ポンプ車庫	148,322	20,270	0	0	168,592	0	0.0%	
		22-9	国分分団1・2班消防ポンプ車庫	148,322	19,713	0	0	168,035	0	0.0%	
		22-10	国分分団3班消防ポンプ車庫	148,322	12,748	0	0	161,070	0	0.0%	
		22-13	下府分団1・2班消防ポンプ車庫	148,322	29,324	0	0	177,646	0	0.0%	
		金城	久佐	27	今福分団第3班消防ポンプ車庫	148,322	23,960	0	0	172,282	0
	今福			16~17	消防署美又出張所	148,322	950,488	0	0	1,098,810	0
	今福		24	今福分団第1班消防ポンプ車庫	148,322	28,412	0	0	176,734	0	0.0%
			美又	25	今福分団第2班消防ポンプ車庫	148,322	24,447	0	0	172,769	0
	美又		26	今福分団第2班美又温泉消防ポンプ倉庫	148,322	11,220	0	0	159,542	0	0.0%
			雲城	28	雲城分団第1班消防ポンプ車庫	148,322	24,532	0	0	172,854	0
	29			雲城分団第2班消防ポンプ車庫	148,322	25,365	0	0	173,687	0	0.0%
	30			雲城分団第3班消防ポンプ車庫	148,322	25,799	0	0	174,121	0	0.0%
	波佐		31	波佐分団第1班消防ポンプ車庫	148,322	24,253	0	0	172,575	0	0.0%
			32	波佐分団第2班消防ポンプ車庫	148,322	23,618	0	0	171,940	0	0.0%
			33	波佐分団第3班消防ポンプ車庫	148,322	36,687	0	0	185,009	0	0.0%
	小国		34	波佐分団第4班消防ポンプ車庫	148,322	24,270	0	0	172,592	0	0.0%
	旭		今市	18	消防署旭出張所	148,322	594,522	0	0	742,844	0
		37		丸原消防ポンプ庫	148,322	3,949	0	0	152,271	0	0.0%
		44		消防本部ポンプ庫	148,322	24,265	0	0	172,587	0	0.0%
		48		坂本消防ポンプ庫	148,322	4,044	0	0	152,366	0	0.0%
木田		36	白角消防ポンプ庫	148,322	3,949	0	0	152,271	0	0.0%	
		41	木田消防ポンプ庫	148,322	3,962	0	0	152,284	0	0.0%	
		45	山ノ内消防ポンプ庫	148,322	3,962	0	0	152,284	0	0.0%	
和田		35	和田消防ポンプ庫	148,322	4,002	0	0	152,324	0	0.0%	
		39	本郷消防ポンプ庫	148,322	4,084	0	0	152,406	0	0.0%	
		40	重富消防ポンプ庫	148,322	3,962	0	0	152,284	0	0.0%	
		42	戸川消防ポンプ庫	148,322	0	0	0	148,322	0	0.0%	
都川		43	都川消防ポンプ庫	148,322	6,333	0	0	154,655	0	0.0%	
		46	都川1消防ポンプ庫	148,322	5,472	0	0	153,794	0	0.0%	
		47	都川3消防ポンプ庫	148,322	4,048	0	0	152,370	0	0.0%	
市木		38	越木消防ポンプ庫	148,322	6,849	0	0	155,171	0	0.0%	
		49	中郡消防ポンプ庫	148,322	3,962	0	0	152,284	0	0.0%	
		50	来尾消防ポンプ庫	148,322	3,962	0	0	152,284	0	0.0%	

自治区	地区	No.	施設名	管理運営費（円）					収入合計 （円）	収入/支出
				人件費	物件費	補助費	その他	支出合計		
弥栄	安城	51	安城分団第1班消防車庫	148,322	23,114	0	0	171,436	0	0.0%
		52	安城分団第2班消防車庫	74,161	11,558	0	0	85,719	0	0.0%
		53	安城分団第3班消防車庫	74,161	11,558	0	0	85,719	0	0.0%
		54	安城分団第4班消防車庫	74,161	11,558	0	0	85,719	0	0.0%
		55	安城分団第5班消防車庫	74,161	11,558	0	0	85,719	0	0.0%
	杵束	19	消防署弥栄出張所	148,322	686,032	0	0	834,354	0	0.0%
		56	杵束分団第1班消防車庫	74,161	23,114	0	0	97,275	0	0.0%
		57	杵束分団第2班消防車庫	74,161	11,558	0	0	85,719	0	0.0%
		58	杵束分団第3班消防車庫	74,161	11,558	0	0	85,719	0	0.0%
		59	杵束分団第4班消防車庫	74,161	11,558	0	0	85,719	0	0.0%
		60	杵束分団第5班消防車庫	74,161	11,558	0	0	85,719	0	0.0%
三隅	岡見	70	松原消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
		71	須津消防車庫	148,322	3,336	0	0	151,658	0	0.0%
		72	中山消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
		73	岡見郷消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
	三保	64	駅前消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
		65	福浦消防車庫	148,322	81,603	0	0	229,925	0	0.0%
		66	湊浦消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
		67	古湊消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
		68	上古市消防車庫	148,322	0	0	0	148,322	0	0.0%
		69	中組消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
	白砂	77	吉浦消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
		78	東平原消防車庫	148,322	98,912	0	0	247,234	0	0.0%
	三隅	20	消防署三隅出張所	148,322	840,773	0	0	989,095	0	0.0%
		61	向野田消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
		62	地方消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
		63	河内消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
		82	水防資材倉庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
	黒沢	74	下古和消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
	井野	21	消防無線中継基地局	148,322	150,317	0	0	298,639	0	0.0%
		75	下今明消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%
76		市場消防車庫	148,322	3,912	0	0	152,234	0	0.0%	
合 計				12,978,193	12,465,824	0	0	25,444,017	0	0.0%

■施設別管理運営費

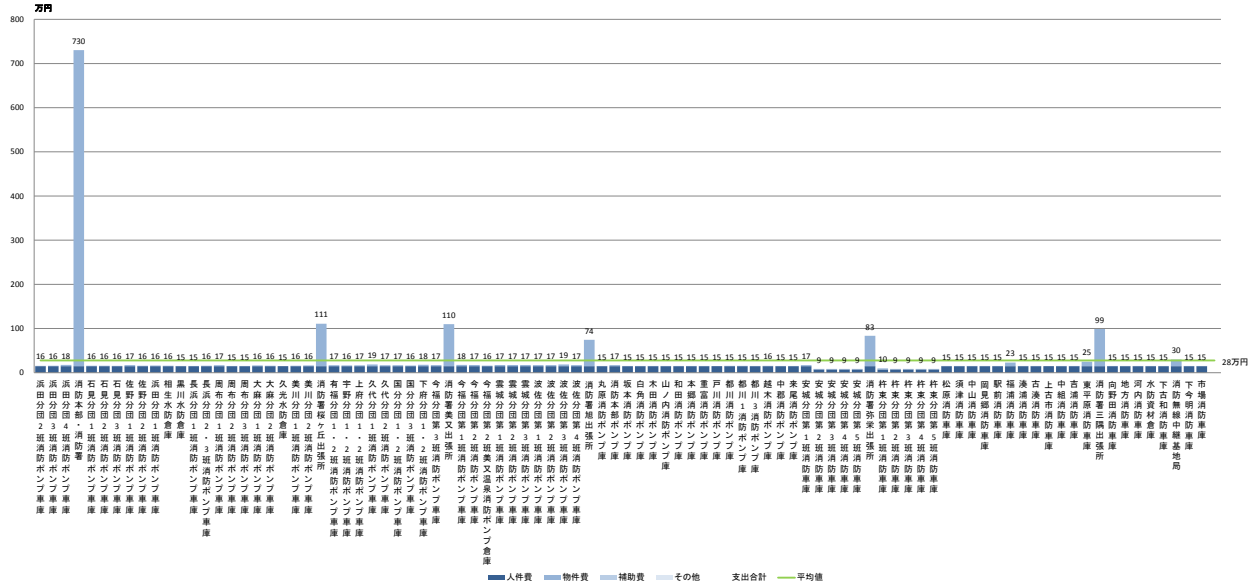

■延床面積 1㎡あたりの管理運営費

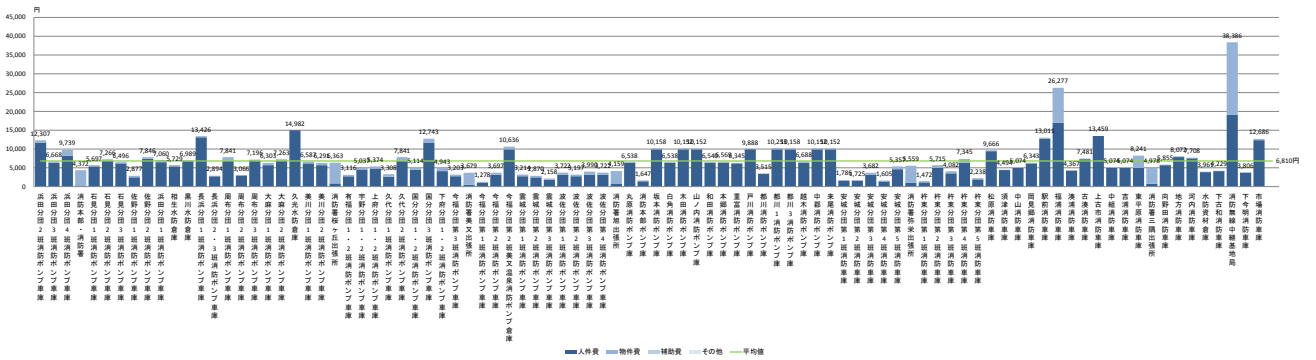

⑤消防施設の現状のまとめ

建物状況	○築 30 年以上の消防施設は、全体の 33.9%で、今後 10 年間で築 30 年以上の施設が、さらに約 3 割増加することから、施設の老朽化の進行が見込まれる。 ○全体の 90.7%にあたる 4,908.6 m ² が耐震化に適合している。
利用状況	○消防業務遂行の施設であるため、24 時間、365 日の運用となっている。
コスト状況	○年間の管理運営費は約 2,544 万円となっている。 ○管理運営費は、730 万円の消防本部・消防署を除き、ほとんどの施設が平均を下回っている。
その他の状況	○消防無線中継基地局は平成 28 年 5 月にアナログ無線使用許可取り消しのため使用停止になる見込みである。

※建物状況の記載は平成 25 年 9 月末時点を基にしている。

※利用状況、コスト状況、その他の状況の記載は主に平成 24 年度の決算額・実績を基にしている。

(3) その他行政系施設等

①施設概要

1) 設置目的

その他行政系施設等は8施設が立地しており、下記の設置条例に基づき設置されています。

■設置目的

設置条例	設置目的	施設
—	市長の権限に属する事務を分掌させるため	市役所田町分室
浜田市防災行政無線施設条例	災害等緊急時における情報及び行政事務等に関する情報を提供するため	防災行政無線二子山中継局
—	公用車の補完のため	公用車両車庫
—	市営バス車庫及び運転手待機室	市営バス車庫(旭)
—	除雪車の補完のため	栃木除雪車車庫
—	市営バス車庫及び運転手待機室	市営バス車庫(弥栄)
—	除雪車の補完のため	木都賀除雪車車庫
—	公用車等の補完のため	向野田車庫

2) 施設一覧

その他行政系施設等の全体の延床面積は1,532.7㎡で、全施設の0.4%となっています。最も延床面積が大きいのが向野田車庫で434.8㎡、最も狭いのは4.8㎡の防災行政無線二子山中継局となっています。

■施設一覧


自治区	地区	No.	施設名	所在地	敷地面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物形態	
							単独	複合・共有する施設
浜田	浜田	83	市役所田町分室	田町116-12	不明	337.0	単独	
金城	小国	585	防災行政無線二子山中継局	金城町小国1924	24.7	4.8	単独	
旭	今市	84	公用車両車庫	旭町今市640	304.2	244.5	単独	
		459	市営バス車庫(旭)	旭町今市629	187.5	58.1	単独	
弥栄	安城	87	栃木除雪車車庫	弥栄町栃木319-6	307.6	192.0	単独	
		90	市営バス車庫(弥栄)	弥栄町長安本郷211-1	98.7	44.0	単独	
	杵束	89	木都賀除雪車車庫	弥栄町木都賀1539-7	304.3	217.5	単独	
三隅	三隅	91	向野田車庫	三隅町向野田592-1外	1,163.3	434.8	複合(主)	向野田消防車庫
その他行政系施設等 合計(8ヶ所)					2,390.3	1,532.7		

②建物状況

1) 建築経過年数

築30年以上の施設が862.6㎡で、全体の56.3%を占めています。老朽化に伴う修繕箇所の増加が問題となっています。


■築年別整備状況

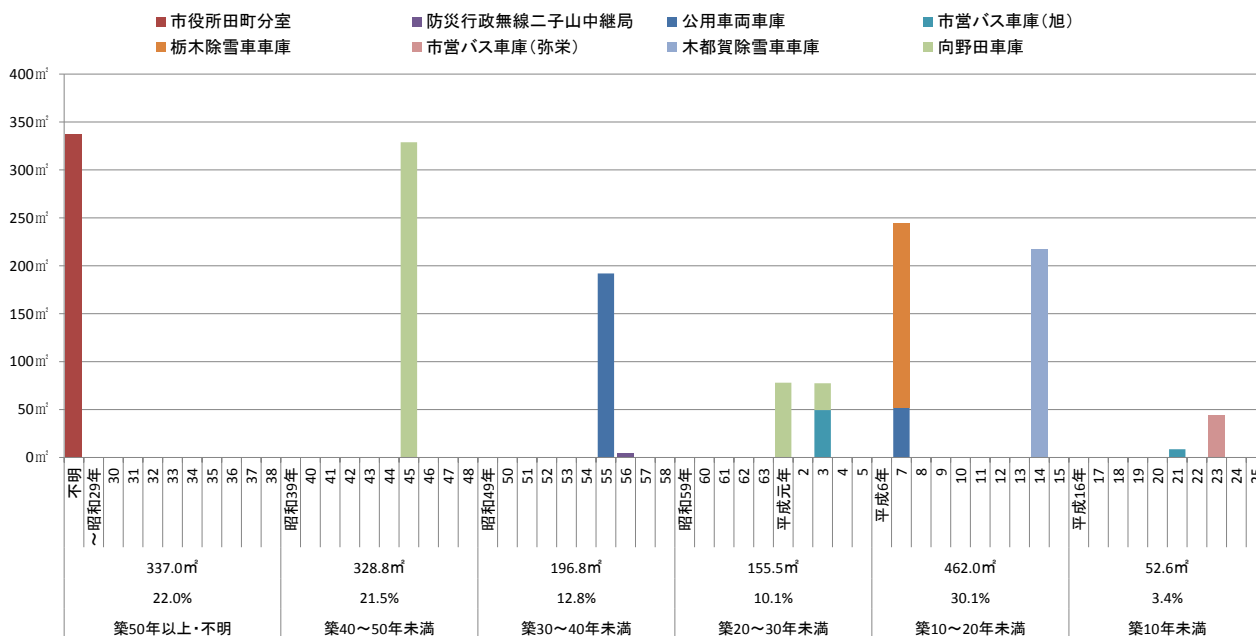

2) 耐震化状況

耐震化状況は、適合が全体の44.0%にあたる674.9㎡となっています。一方、未適合は56.0%にあたる857.8㎡で、耐震化への対応が求められます。

■耐震化状況

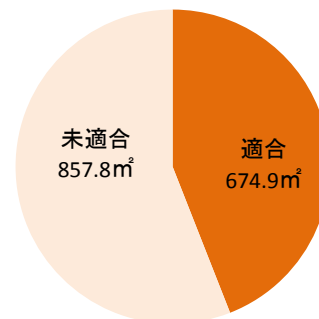

■耐震化状況一覧

自治区	地区	No.	施設名	棟の名称	構造	築年(和暦)	築年数(年)	延床面積(㎡)	耐震診断	耐震補強
浜田	浜田	83	市役所田町分室	田町分室	木造	不明	-	337.0	×	×
金城	小国	585	防災行政無線二子山中継局	防災行政無線 二子山中継局	S造	S56	32	4.8	○	-
旭	今市	84	公用車両車庫	社協車庫	S造	H7	18	52.5	○	-
				重機車庫	S造	S55	33	192.0	×	×
		459	市営バス車庫(旭)	市営バス車庫	S造	H3	22	49.5	○	-
				乗務員詰所	CB造	H21	4	8.6	○	-
弥栄	安城	87	栃木除雪車車庫	除雪車車庫・倉庫	S造	H7	18	192.0	○	-
		90	市営バス車庫(弥栄)	市営バス車庫	S造	H23	2	44.0	○	-
	杵束	89	木都賀除雪車車庫	除雪車車庫	S造	H14	11	217.5	○	-
三隅	三隅	91	向野田車庫	倉庫	S造	H3	22	28.0	○	-
				第2車庫	SRC造	S45	43	328.8	×	×
				第3車庫	S造	S64	24	78.0	○	-

※ S造：鉄骨造 RC造：鉄筋コンクリート造
SRC造：鉄骨・鉄筋コンクリート造 CB造：コンクリートブロック造

凡例

耐震診断	○	適合済
	△	実施済
	×	未実施
耐震補強	○	実施済
	()	実施予定(年)
	×	未適合、未実施

③利用状況

1) 開館、運営の状況

施設の開館時間、開館日数は下記のようになっています。市役所田町分室は年間 240 日の開館となっています。


■開館、運営状況一覧

自治区	地区	No.	施設名	開館時間	休館日	運営形態	開館日数
浜田	浜田	83	市役所田町分室	8:30~17:15	土、日、祝、年末年始	直営	240
金城	小国	585	防災行政無線二子山中継局	—	—	直営	—
旭	今市	84	公用車両車庫	—	—	直営	—
		459	市営バス車庫(旭)	6:30~20:30	1/1~1/3	直営	362
弥栄	安城	87	栃木除雪車車庫	—	—	—	—
		90	市営バス車庫(弥栄)	6:00~19:30	日、年末年始	直営	310
	杵束	89	木都賀除雪車車庫	—	—	直営	—
三隅	三隅	91	向野田車庫	—	—	直営	—

④コスト状況（平成 24 年度決算）

その他行政系施設等の管理運営費は、全体で約 236 万円となっています。8 施設の平均は約 29 万円です。市役所田町分室と向野田車庫を除く 6 施設は平均を下回っています。延床面積 1 m²あたりの管理運営費の平均は 6,767 円となっています。他の施設と比べて延床面積が小さい防災行政無線二子山中継局の延床面積 1 m²あたりの管理運営費が突出して高くなっています。


■その他行政系施設等トータルコスト

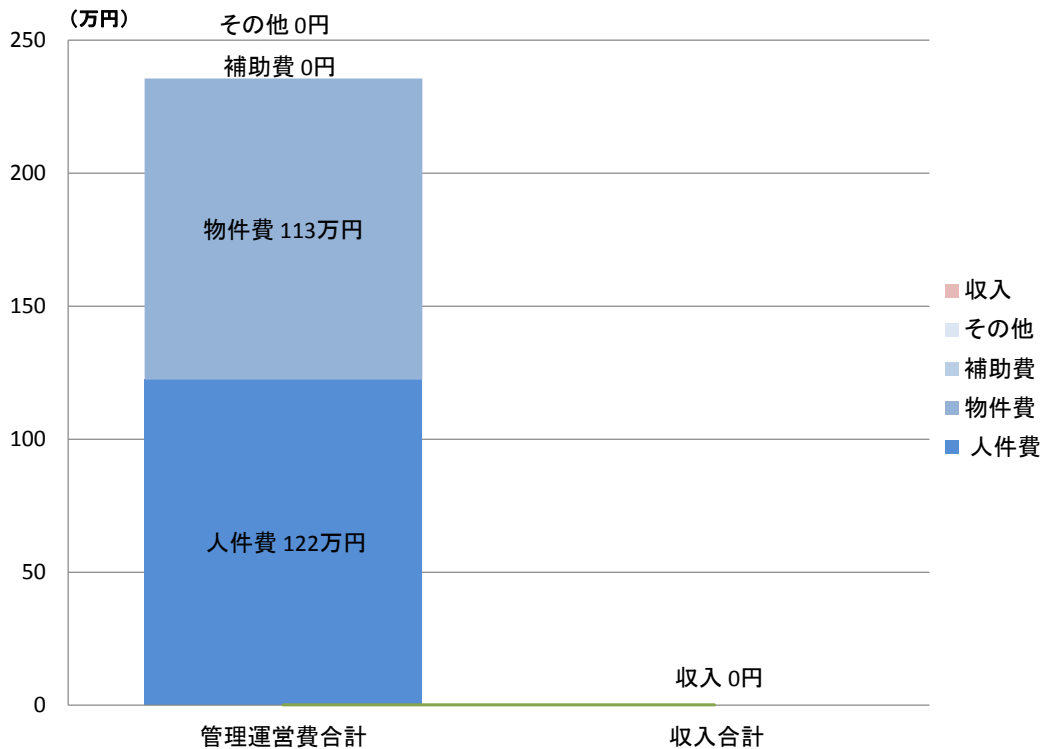


■施設別コスト一覧

自治区	地区	No.	施設名	管理運営費 (円)					収入合計 (円)	収入/支出
				人件費	物件費	補助費	その他	支出合計		
浜田	浜田	83	市役所田町分室	370,806	919,797	0	0	1,290,603	0	0.0%
金城	小国	585	防災行政無線二子山中継局	148,322	67,296	0	0	215,618	0	0.0%
旭	今市	84	公用車両車庫	74,161	0	0	0	74,161	0	0.0%
		459	市営バス車庫(旭)	74,161	65,930	0	0	140,091	0	0.0%
弥栄	安城	87	栃木除雪車車庫	74,161	63,000	0	0	137,161	0	0.0%
		90	市営バス車庫(弥栄)	37,081	12,145	0	0	49,226	0	0.0%
	杵束	89	木都賀除雪車車庫	74,161	4,152	0	0	78,313	0	0.0%
三隅	三隅	91	向野田車庫	370,806	0	0	0	370,806	0	0.0%
合計				1,223,658	1,132,320	0	0	2,355,978	0	0.0%

■施設別管理運営費

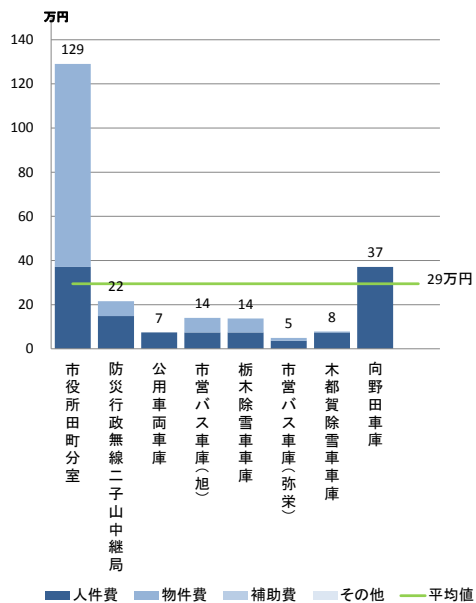

■延床面積 1㎡あたりの管理運営費

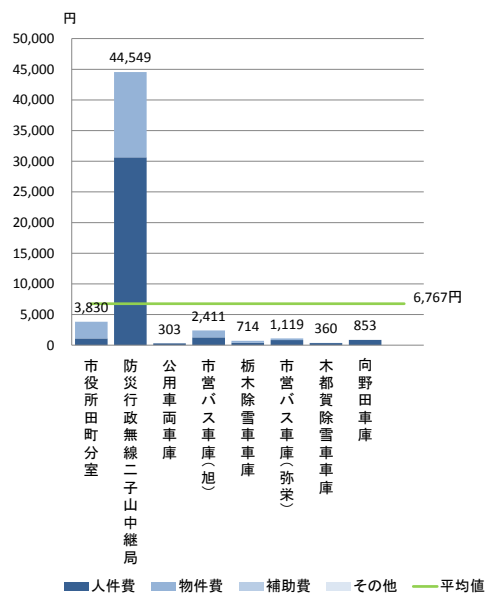

⑤ 其他行政系施設等の現状のまとめ

建物状況	○築 30 年以上の施設が 862.6 m ² で、全体の 56.3%を占めており、老朽化に伴う修繕箇所の増加が問題となっている。
利用状況	—
コスト状況	○管理運営費は全体で約 236 万円となっている。 ○他の施設と比べて延床面積が小さい防災行政無線二子山中継局の延床面積 1 m ² あたりの管理運営費が突出して高くなっている。
その他の状況	—

※建物状況の記載は平成 25 年 9 月末時点を基にしている。

※利用状況、コスト状況、その他の状況の記載は主に平成 24 年度の決算額・実績を基にしている。