【法第8条の4【閲覧用記録簿）】　　〔　平成24年度　〕

一般廃棄物最終処分場　維持管理記録簿　【　旧三隅ごみ処理センター　最終処分場　】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2に基づき、維持管理の状況に関する情報の公表を行います。

1 埋め立て状況

1）埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

埋立物種類(単位:t)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ・粗大ごみ	平成22年3月31日　埋立終了											

2）残余容量

測定年月日	平成22年3月31日	残余容量（㎥）	0㎥

2 地下水の状況

1）水質検査の実施状況と措置（月1回以上測定）[規則第4条の5の2第4号二及びホ]

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日				4月10日	5月10日	6月11日	7月11日	8月8日	9月12日	1月10日	11月6日	12月5日	1月17日	2月14日	3月12日
検査結果が得られた年月日				4月17日	5月31日	6月19日	7月18日	8月23日	9月21日	10月17日	12月7日	12月22日	1月30日	3月4日	3月21日
地下水	上流部	水温	℃	11.1	13.1	15.6	17.2	18.5	19.5	15.2	14.6	12.5	10.6	11.0	11.0
		塩化物ｲｵﾝ	mg/l	15	15	16	15	16	15	13	14	14	14	16	14
		電気伝導度(EC)	mS/m	21	22	23	24	24	24.0	22.0	21.0	20.0	20.0	23.0	20.0
	下流部	水温	℃	11.0	14.8	16.0	16.1	20.0	20.6	18.0	13.2	11.3	8.3	6.0	9.7
		塩化物ｲｵﾝ	mg/l	32	32	33	31	33	33	31	33	31	31	31	32
		電気伝導度(EC)	mS/m	67	69	73	75	76	78.0	70.0	67.0	63.0	65.0	70.0	54.0
処理水（放流水）	水温	－	℃	12.2	16.2	18.5	18.0	23.2	21.5	15.4	15.6	8.7	9.7	9.6	13.2
	水素ｲｵﾝ濃度(PH)	5.6～8.6	ph	8.1	7.2	7.5	7.8	8.0	8.0	7.8	8.1	8.0	8.1	7.4	8.0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	≦60	mg/l	＜0.5	<0.5	1.0	<0.5	1.4	<0.5	1.4	1.2	2.0	＜0.5	1.4	1.0
	化学的酸素要求量(COD)	≦90	mg/l	1.0	1.0	1.8	1.7	<0.5	<0.5	0.8	1.3	0.6	0.8	0.6	<0.5
	浮遊物質量(SS)	≦60	mg/l	＜1	3	2	3	3.0	1.0	1.0	4.0	2.0	2.0	3.0	1.0
	窒素含有量	≦120	mg/l	1.5	2.2	1.6	1.6	1.9	0.93	1.4	1.5	1.9	1.9	1.8	1.7
異常の有無				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
有の場合に措置を講じた年月日				―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
措置の内容				―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

採取場所については別紙①のとおり　　・<と表示のあるのは定量下限値を示す。

排水基準等に係る項目（基準省令別表第一）及びダイオキシン類については、年に1回測定し、結果が得られ次第別紙②にて公表します。

基準省令：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

2）水質検査の実施状況と措置（年1回以上測定）[規則第4条の5の2第4号二及びホ]

対象物質	地下水		処理水
	【下流】	【上流】	放流水
採取年月日	11月6日	11月6日	11月6日
分析結果が得られた日	12月7日	12月7日	12月7日
分析結果	別紙2のとおり		
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし
講じた措置の内容	―	―	―

3 施設の点検【規則第4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		4月16日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日
水質点検結果（BOD）		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
擁壁等、遮水工、浸出液処理設備	点検日①	4月16日	5月8日	6月15日	7月13日	8月13日	9月14日	10月11日	11月9日	12月13日	1月11日	2月15日	3月14日
	点検日②	4月24日	5月22日	6月29日	7月24日	8月30日	9月25日	10月26日	11月26日	12月25日	1月24日	2月26日	3月25日
異常の有無		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
有の場合に措置を講じた年月日		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
措置の内容		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

別紙①
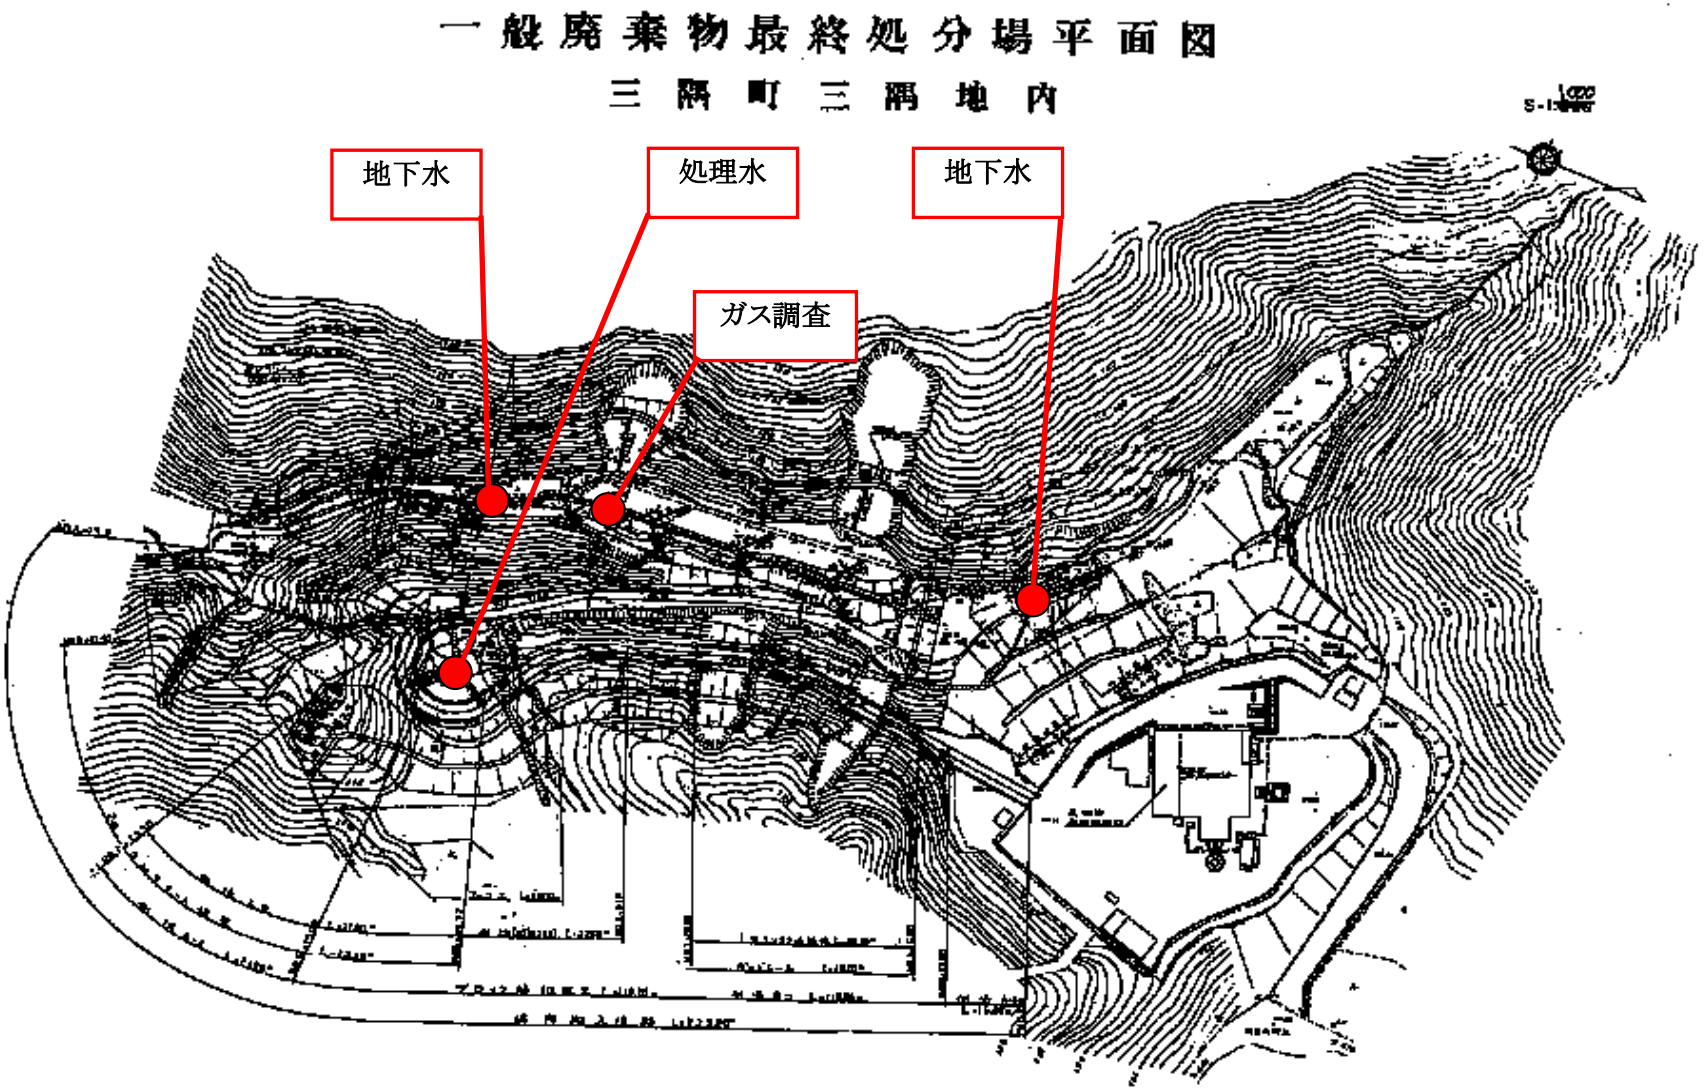
〔平成24年度〕　**水質検査採取場所　旧三隅ごみ処理センター　最終処分場**