

[法第8条の3第2項]

令和4年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

令和5年4月10日作成


種類	数量(t)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不燃ごみ	31.335	33.985	27.255	22.270	23.155	26.540	30.545	26.850	29.865	19.445	21.795	33.690	326.730
粗大ごみ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
汚泥	3.880	1.775	3.305	0.000	1.040	1.550	3.165	1.570	3.715	2.430	1.940	3.145	27.515
その他(減容物)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他(灰)	61.695	86.890	112.320	72.710	49.730	69.865	68.625	69.710	58.970	52.350	63.395	98.035	864.295
その他(ガラス)	0.000	1.200	0.000	0.700	0.000	0.000	0.000	1.670	0.000	0.000	1.345	0.340	5.255
その他()	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他()	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
採取日		R4.4.12	R4.5.9	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.1	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.1	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.6	
検査結果が得られた日		R4.4.22	R4.5.23	R4.7.4	R4.8.1	R4.8.19	R4.9.28	R4.10.25	R4.11.11	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.27	R5.3.20	
放流水	採取場所	別添図のとおり(放流水)												
	水素イオン濃度	7.1(PH) 22℃	7.1(PH) 18℃	7.7(PH) 20℃	7.6(PH) 24℃	7.5(PH) 26℃	7.5(PH) 23℃	7.7(PH) 20℃	7.4(PH) 20℃	7.2(PH) 18℃	7.1(PH) 18℃	7.0(PH) 18℃	7.3(PH) 18℃	
	生物学的酸素要求量	2.1 (mg/l)	N.D.	0.6 (mg/l)	1.2 (mg/l)	N.D.	1.9 (mg/l)	0.7 (mg/l)	1.4 (mg/l)	2.0 (mg/l)	1.0 (mg/l)	3.5 (mg/l)	6.0 (mg/l)	
	化学的酸素要求量	6.2 (mg/l)	6.4 (mg/l)	2.8 (mg/l)	2.9 (mg/l)	2.9 (mg/l)	4.1 (mg/l)	2.9 (mg/l)	3.0 (mg/l)	3.8 (mg/l)	5.6 (mg/l)	5.3 (mg/l)	7.9 (mg/l)	
	浮遊物質質量	N.D.	1 (mg/l)	1 (mg/l)	1 (mg/l)	N.D.	N.D.	N.D.	2 (mg/l)	2 (mg/l)	1 (mg/l)	5 (mg/l)	12 (mg/l)	
	窒素含有量	11 (mg/l)	11 (mg/l)	13 (mg/l)	7.4 (mg/l)	7.2 (mg/l)	8.4 (mg/l)	4.5 (mg/l)	3.9 (mg/l)	6.5 (mg/l)	8.1 (mg/l)	5.7 (mg/l)	8.1 (mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	採取場所	別添図1のとおり(上流側井戸)												
地下水等	電気伝導率	9.5(ms/m)	10(ms/m)	15(ms/m)	14(ms/m)	15(ms/m)	18(ms/m)	21(ms/m)	15(ms/m)	16(ms/m)	21(ms/m)	17(ms/m)	14(ms/m)	
	塩化物イオン濃度	12(mg/l)	15(mg/l)	17(mg/l)	18(mg/l)	13(mg/l)	14(mg/l)	23(mg/l)	21(mg/l)	18(mg/l)	35(mg/l)	27(mg/l)	22(mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	採取場所	別添図2のとおり(下流側井戸)												
	電気伝導率	48(ms/m)	53(ms/m)	41(ms/m)	57(ms/m)	60(ms/m)	57(ms/m)	63(ms/m)	64(ms/m)	61(ms/m)	59(ms/m)	59(ms/m)	62(ms/m)	
	塩化物イオン濃度	68(mg/l)	91(mg/l)	74(mg/l)	110(mg/l)	96(mg/l)	100(mg/l)	110(mg/l)	110(mg/l)	120(mg/l)	120(mg/l)	130(mg/l)	120(mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	採取場所	別添図3のとおり(上流側井戸)												
	電気伝導率	42(ms/m)	11(ms/m)	16(ms/m)	21(ms/m)	30(ms/m)	31(ms/m)	33(ms/m)	37(ms/m)	39(ms/m)	40(ms/m)	36(ms/m)	39(ms/m)	
	塩化物イオン濃度	32(mg/l)	12(mg/l)	11(mg/l)	14(mg/l)	19(mg/l)	21(mg/l)	22(mg/l)	23(mg/l)	24(mg/l)	26(mg/l)	28(mg/l)	24(mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	採取場所	別添図4のとおり(下流側井戸)												
	電気伝導率	39(ms/m)	36(ms/m)	36(ms/m)	37(ms/m)	40(ms/m)	38(ms/m)	32(ms/m)	39(ms/m)	32(ms/m)	35(ms/m)	26(ms/m)	36(ms/m)	
	塩化物イオン濃度	28(mg/l)	27(mg/l)	24(mg/l)	25(mg/l)	22(mg/l)	22(mg/l)	21(mg/l)	25(mg/l)	23(mg/l)	25(mg/l)	17(mg/l)	25(mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

区分	擁壁等	遮水工	調整池	浸水液処理設備	防凍措置	残余容量年1回
点検日					年 月 日	以上測定
異常の有無					有・無	測定日
	年 月 日	年 月 日			年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容						

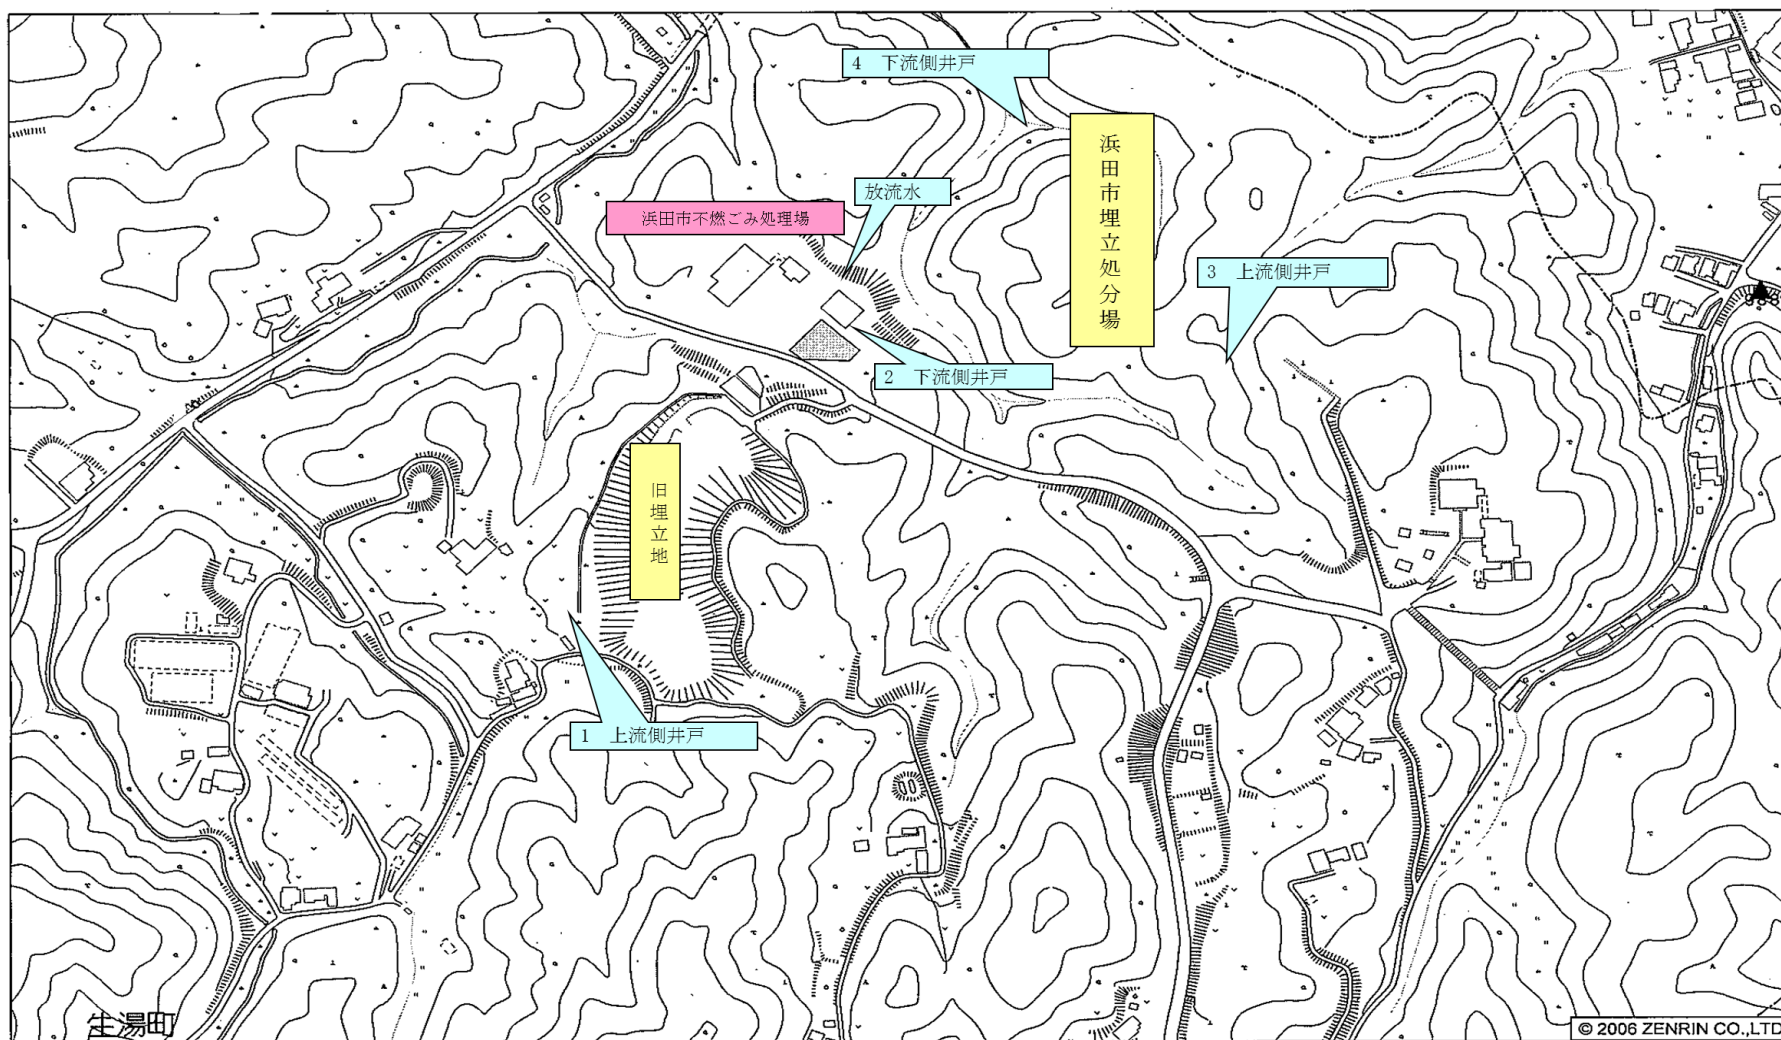

生湯田

© 2006 ZENRIN CO.,LTD.

縮尺 1 / 4,000

120m