[法第8条の3第2項]

令和5年度　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]　　令和6年4月1日作成

種類	数量(t)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
不燃ごみ	25.445	29.120	26.770	24.585	27.330	17.850	29.380	25.505	26.705	21.985	22.680	27.265	304.620
粗大ごみ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
汚泥	1.990	2.760	1.615	1.585	0.000	2.090	1.840	1.610	0.000	2.025	2.220	2.360	20.095
その他(減容物)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
その他(　灰　)	43.035	66.975	57.640	46.355	66.525	48.975	64.315	68.955	58.745	48.480	33.760	98.135	701.895
その他(ガラス)	0.000	0.000	1.755	0.000	0.000	0.000	1.335	0.000	0.000	1.190	0.000	0.000	4.280
その他(　　)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
その他(　　)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及び ホ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
採取日		R5.4.18	R5.5.8	R5.6.16	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.11	R5.10.16	R5.11.14	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.5	R6.3.4	
検査結果が得られた日		R5.5.1	R5.5.22	R5.7.7	R5.7.20	R5.8.21	R5.9.28	R5.10.26	R5.11.29	R5.12.28	R6.1.29	R6.2.26	R6.3.22	
放流水	採取場所	別添図のとおり(放流水)												
	水素イオン濃度	7.4(PH)　20℃	7.2(PH)　18℃	7.7(PH)　22℃	7.5(PH)　22℃	7.6(PH)　25℃	7.6(PH)　23℃	7.6(PH)　23℃	7.7(PH)　18℃	7.2(PH)　18℃	7.9(PH)　18℃	7.2(PH)　18℃	7.4(PH)　18℃	
	生物化学的酸素要求量	2.1(mg/l)	3.7(mg/l)	0.9(mg/l)	1.2(mg/l)	1.0(mg/l)	1.0(mg/l)	0.6(mg/l)	2.4(mg/l)	0.9(mg/l)	N.D.	N.D.	0.6(mg/l)	
	化学的酸素要求量	4.0(mg/l)	4.2(mg/l)	3.1(mg/l)	2.2(mg/l)	3.6(mg/l)	4.6(mg/l)	3.8(mg/l)	3.9(mg/l)	8.3(mg/l)	0.8(mg/l)	1.1(mg/l)	1.6(mg/l)	
	浮遊物質量	2(mg/l)	3(mg/l)	2(mg/l)	2(mg/l)	5(mg/l)	N.D.	2(mg/l)	4(mg/l)	4(mg/l)	N.D.	N.D.	N.D.	
	窒素含有量	8.7(mg/l)	7.0(mg/l)	7.6(mg/l)	6.3(mg/l)	4.7(mg/l)	4.5(mg/l)	5.6(mg/l)	7.3(mg/l)	10(mg/l)	11(mg/l)	8.9(mg/l)	10(mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
地下水等	採取場所	別添図1のとおり(上流側井戸)												
	電気伝導率	16(ms/m)	17(ms/m)	17(ms/m)	15(ms/m)	17(ms/m)	16(ms/m)	16(ms/m)	14(ms/m)	15(ms/m)	15(ms/m)	7.5(ms/m)	10(ms/m)	
	塩化物イオン濃度	18(mg/l)	16(mg/l)	14(mg/l)	10(mg/l)	13(mg/l)	16(mg/l)	17(mg/l)	21(mg/l)	19(mg/l)	24(mg/l)	15(mg/l)	15(mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	採取場所	別添図2のとおり(下流側井戸)												
	電気伝導率	58(ms/m)	59(ms/m)	58(ms/m)	59(ms/m)	57(ms/m)	59(ms/m)	58(ms/m)	45(ms/m)	35(ms/m)	37(ms/m)	35(ms/m)	36(ms/m)	
	塩化物イオン濃度	110(mg/l)	110(mg/l)	100(mg/l)	120(mg/l)	83(mg/l)	140(mg/l)	130(mg/l)	82(mg/l)	75(mg/l)	70(mg/l)	67(mg/l)	68(mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	採取場所	別添図3のとおり(上流側井戸)												
	電気伝導率	43(ms/m)	41(ms/m)	44(ms/m)	44(ms/m)	13(ms/m)	20(ms/m)	32(ms/m)	44(ms/m)	52(ms/m)	35(ms/m)	37(ms/m)	40(ms/m)	
	塩化物イオン濃度	21(mg/l)	20(mg/l)	19(mg/l)	19(mg/l)	15(mg/l)	18(mg/l)	24(mg/l)	21(mg/l)	22(mg/l)	22(mg/l)	22(mg/l)	23(mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	採取場所	別添図4のとおり(下流側井戸)												
	電気伝導率	30(ms/m)	29(ms/m)	35(ms/m)	31(ms/m)	35(ms/m)	33(ms/m)	34(ms/m)	32(ms/m)	39(ms/m)	30(ms/m)	22(ms/m)	29(ms/m)	
	塩化物イオン濃度	19(mg/l)	23(mg/l)	27(mg/l)	15(mg/l)	32(mg/l)	22(mg/l)	31(mg/l)	23(mg/l)	26(mg/l)	22(mg/l)	15(mg/l)	23(mg/l)	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

区分	擁壁等	遮水工	調整池	浸水液処理設備	防凍措置	残余容量年1回以上測定
点検日					年　月　日	
異常の有無					有・無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日			年　月　日	年　月　日

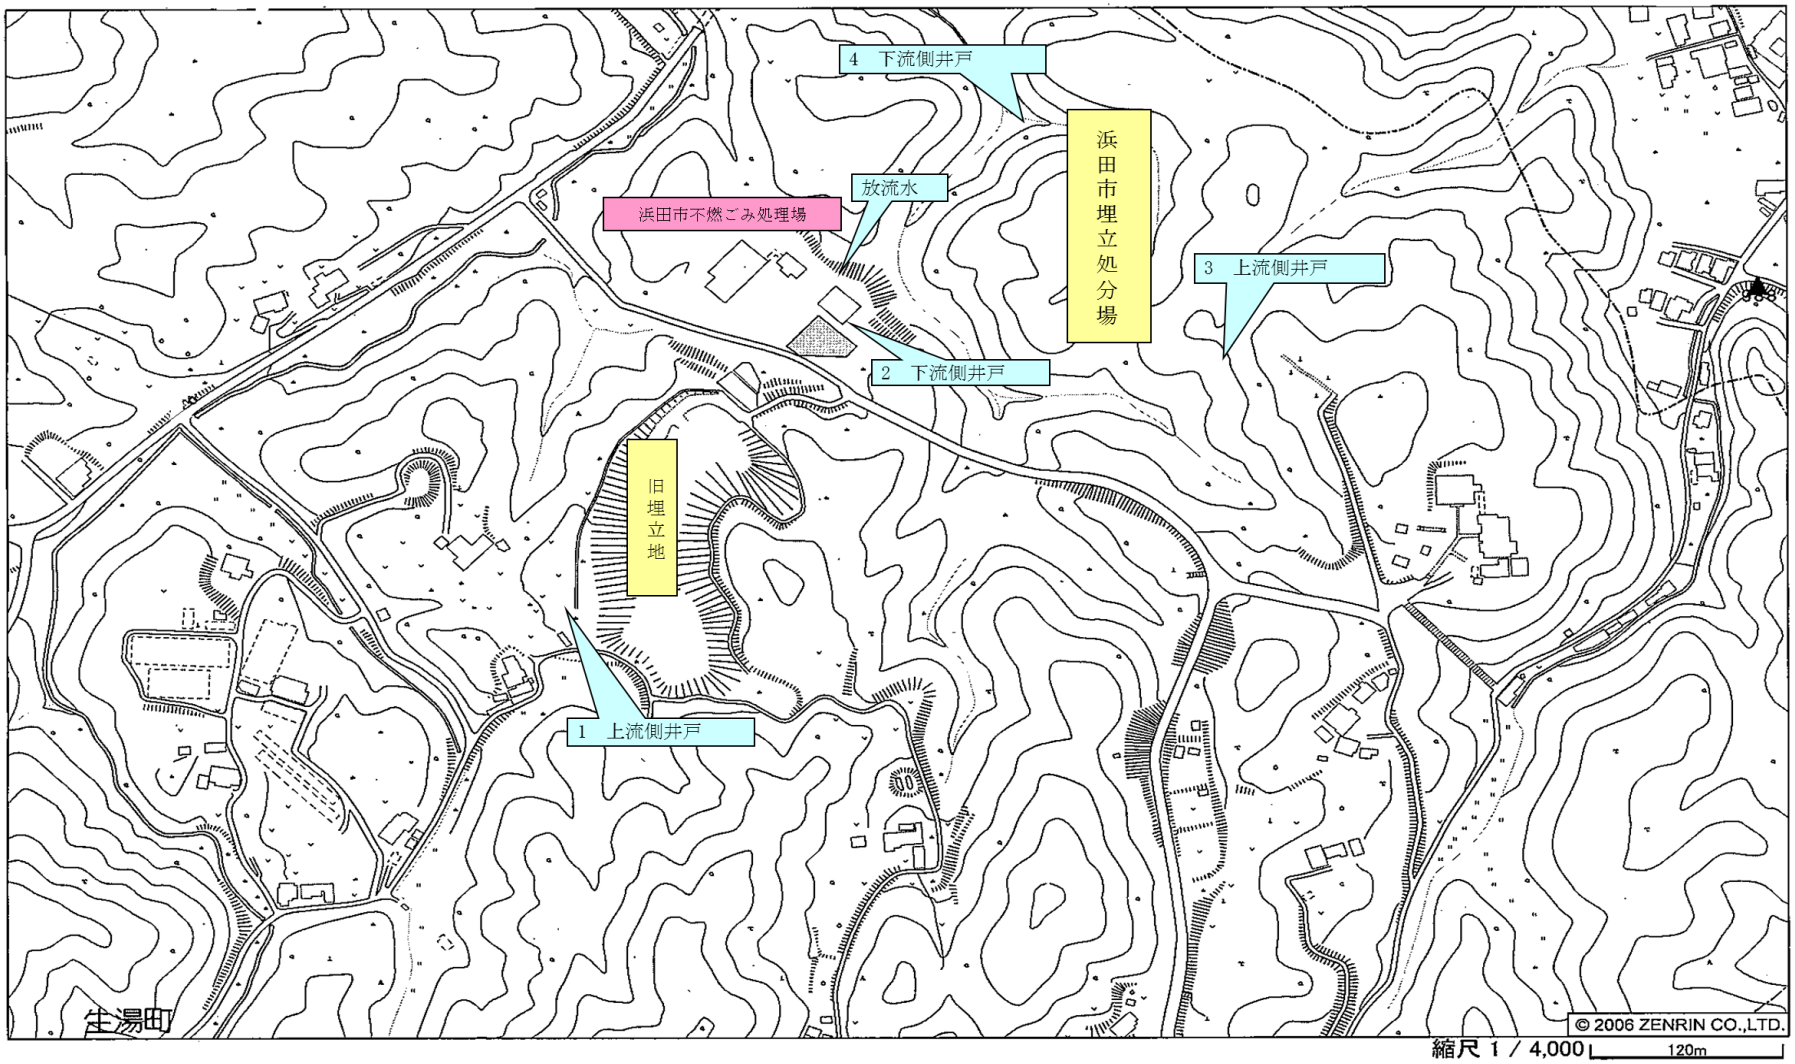
4　下流側井戸
浜田市埋立処分場
放流水
浜田市不燃ごみ処理場
3　上流側井戸
2　下流側井戸
旧埋立地
1　上流側井戸
生湯町
© 2006 ZENRIN CO.,LTD.
縮尺 1 / 4,000
120m