[法第8条の3第2項]

令和8年度　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

令和8年9月4日作成

種類	数量(t)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
不燃ごみ	26.650	22.795	24.780	19.835	17.870								111.930
粗大ごみ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
汚泥	1.930	2.155	2.135	2.155	0.000								8.375
その他(減容物)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
その他(　灰　)	34.270	59.700	111.060	50.460	32.550								288.040
その他(ガラス)	0.000	2.465	0.000	0.000	0.000								2.465
その他(スラグ)	0.000	71.695	118.235	33.980	0.000								223.910
その他(　　)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		R8.4.6	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.13	R8.8.10							
検査結果が得られた日		R8.4.24	R8.5.25	R8.6.22	R8.7.28	R8.8.26							
放流水	採取場所	別添図のとおり(放流水)											
	水素イオン濃度	7.2(pH)　18℃	7.2(pH)　22℃	7.2(pH)　18℃	7.2(pH)　18℃	7.3(pH)　24℃							
	生物化学的酸素要求量	N.D	0.6	0.7	0.9	N.D							
	化学的酸素要求量	2.2(mg/l)	2.5(mg/l)	1.8(mg/l)	1.6(mg/l)	2.0(mg/l)							
	浮遊物質量	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D							
	窒素含有量	7.4(mg/l)	4.9	4	4.9	4.7							
	異常の有無	無	無	無	無	無							
地下水等	採取場所	別添図1のとおり(上流側井戸)											
	電気伝導率	17(mS/m)	17(mS/m)	16(mS/m)	16(mS/m)	17(mS/m)							
	塩化物イオン濃度	15(mg/i)	19(mg/l)	15(mg/l)	17(mg/l)	17(mg/l)							
	異常の有無	無	無	無	無	無							
	採取場所	別添図2のとおり(下流側井戸)											
	電気伝導率	58(mS/m)	61(mS/m)	130(mS/m)	83(mS/m)	96(mS/m)							
	塩化物イオン濃度	160(mg/l)	160(mg/l)	440(mg/l)	300(mg/l)	290(mg/l)							
	異常の有無	無	無	無	無	無							
	採取場所	別添図3のとおり(上流側井戸)											
	電気伝導率	42(mS/m)	41(mS/m)	40(mS/m)	41(mS/m)	44(mS/m)							
	塩化物イオン濃度	22(mg/l)	19(mg/l)	17(mg/l)	20(mg/l)	20(mg/l)							
	異常の有無	無	無	無	無	無							
	採取場所	別添図4のとおり(下流側井戸)											
	電気伝導率	29(mS/m)	31(mS/m)	30(mS/m)	33(mS/m)	36(mS/m)							
	塩化物イオン濃度	18(mg/l)	19(mg/l)	24(mg/l)	21(mg/l)	27(mg/l)							
	異常の有無	無	無	無	無	無							

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	擁壁等	点検日	令和8年4月17日	令和8年5月20日	令和8年6月15日	令和8年7月10日	令和8年8月19日							
		異常の有無	無	無	無	無	無							
	遮水工	点検日	令和8年4月17日	令和8年5月20日	令和8年6月15日	令和8年7月10日	令和8年8月19日							
		異常の有無	無	無	無	無	無							
	調整池	点検日	令和8年4月17日	令和8年5月20日	令和8年6月15日	令和8年7月10日	令和8年8月19日							
		異常の有無	無	無	無	無	無							
	浸水液処理設備	点検日	令和8年4月17日	令和8年5月20日	令和8年6月15日	令和8年7月10日	令和8年8月19日							
		異常の有無	無	無	無	無	無							
	防凍措置	点検日	令和8年4月17日	令和8年5月20日	令和8年6月15日	令和8年7月10日	令和8年8月19日							
		異常の有無	無	無	無	無	無							
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容														

残余容量 年1回以上測定	測定日	

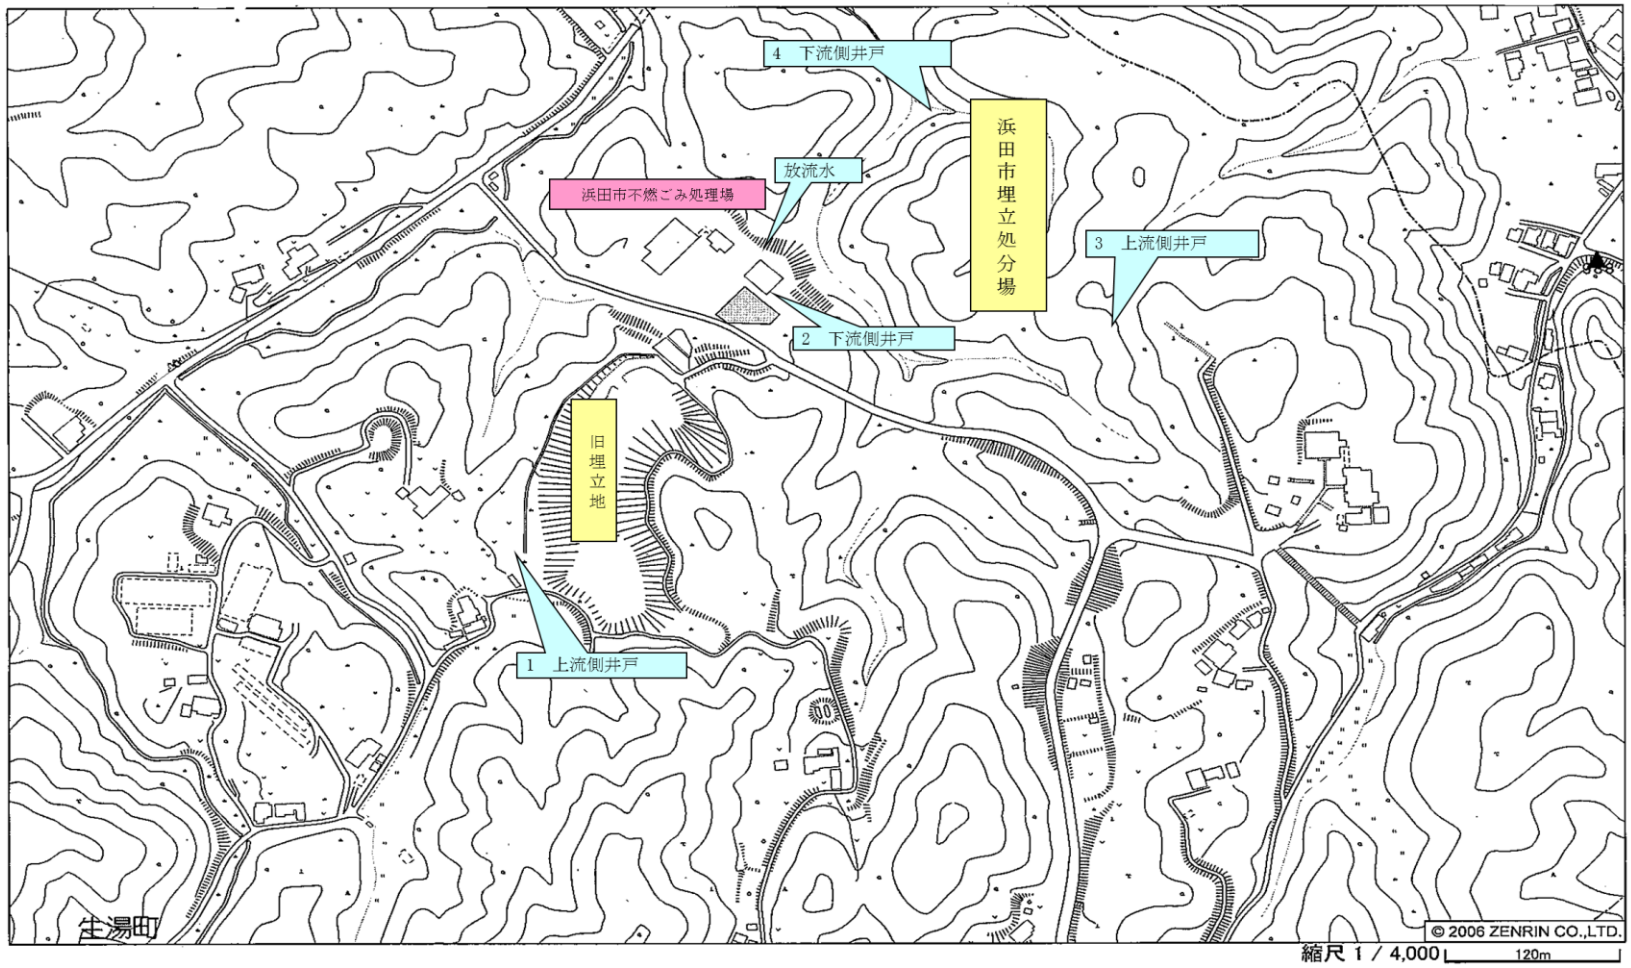
4　下流側井戸
浜田市埋立処分場
放流水
浜田市不燃ごみ処理場
3　上流側井戸
2　下流側井戸
旧埋立地
1　上流側井戸
生湯町
© 2006 ZENRIN CO.,LTD.
縮尺 1 / 4,000
120m