

[法第8条の3第2項]

平成22年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]


種類	数量(t)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	63.285	52.570	59.250	59.865	68.725	57.315	47.480	45.025	59.720	36.580	41.690	53.375	644.880
不燃ごみ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
粗大ごみ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
汚泥	1.945	0.000	2.055	1.740	1.840	0.000	2.020	2.595	0.000	2.315	0.000	2.020	16.530
その他(減容物)	132.380	115.575	125.460	118.410	144.710	124.875	111.130	110.820	134.720	91.510	93.235	119.750	1,422.575
その他(灰)	205.015	204.515	271.875	160.045	267.600	254.835	214.505	64.740	51.220	357.095	107.570	87.405	2,246.420
その他(ガラス)	2.615	4.935	0.000	3.055	5.190	5.100	0.000	6.855	0.000	5.370	0.000	5.845	38.965
その他()	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他()	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	H22.5.11	H22.5.26	H22.6.24	H22.7.23	H22.8.18	H22.9.16	H22.10.14	H22.11.9	H22.12.7	H23.1.11	H23.2.3	H23.3.10
検査結果が得られた日	H22.5.25	H22.6.9	H22.7.8	H22.7.30	H22.8.31	H22.9.30	H22.10.22	H22.11.19	H22.12.20	H23.1.26	H23.2.16	H23.3.17
採取場所	別添図のとおり											
水素イオン濃度	7.0(PH) 22℃	7.3(PH) 22℃	6.6(PH) 23℃	7.5(PH) 24℃	7.3(PH) 25℃	7.3(PH) 22℃	7.2(PH) 22℃	7.4(PH) 20℃	7.3(PH) 21℃	7.4(PH) 19℃	7.0(PH) 23℃	7.8(PH) 21℃
生物化学的酸素要求量	3.3(mg/l)	1.0(mg/l)	1.5(mg/l)	2.2(mg/l)	2.1(mg/l)	3.3(mg/l)	2.0(mg/l)	3.1(mg/l)	3.1(mg/l)	3.3(mg/l)	4.9(mg/l)	0.9(mg/l)
化学的酸素要求量	26(mg/l)	10(mg/l)	11(mg/l)	11(mg/l)	18(mg/l)	19(mg/l)	13(mg/l)	10(mg/l)	12(mg/l)	16(mg/l)	49(mg/l)	1.4(mg/l)
浮遊物質	2(mg/l)	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	2(mg/l)	2(mg/l)	1(mg/l)	定量下限値未満	定量下限値未満	1(mg/l)	9(mg/l)	定量下限値未満
窒素含有量	17(mg/l)	14(mg/l)	18(mg/l)	19(mg/l)	20(mg/l)	14(mg/l)	19(mg/l)	23(mg/l)	21(mg/l)	22(mg/l)	25(mg/l)	20(mg/l)
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
採取場所	別添図のとおり											
電気伝導率	160(mg/l)	140(mg/l)	200(mg/l)	280(mg/l)	380(mg/l)	330(mg/l)	260(mg/l)	250(mg/l)	190(mg/l)	110(mg/l)	230(mg/l)	140(mg/l)
塩化物イオン濃度	430(mg/l)	360(mg/l)	560(mg/l)	850(mg/l)	1100(mg/l)	1000(mg/l)	750(mg/l)	730(mg/l)	550(mg/l)	290(mg/l)	650(mg/l)	390(mg/l)
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

区分	擁壁等	遮水工	調整池	浸水液処理設備	防凍措置	残余容量年1回以上測定
点検日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定日
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	H22年5月11日
						2,490m ³

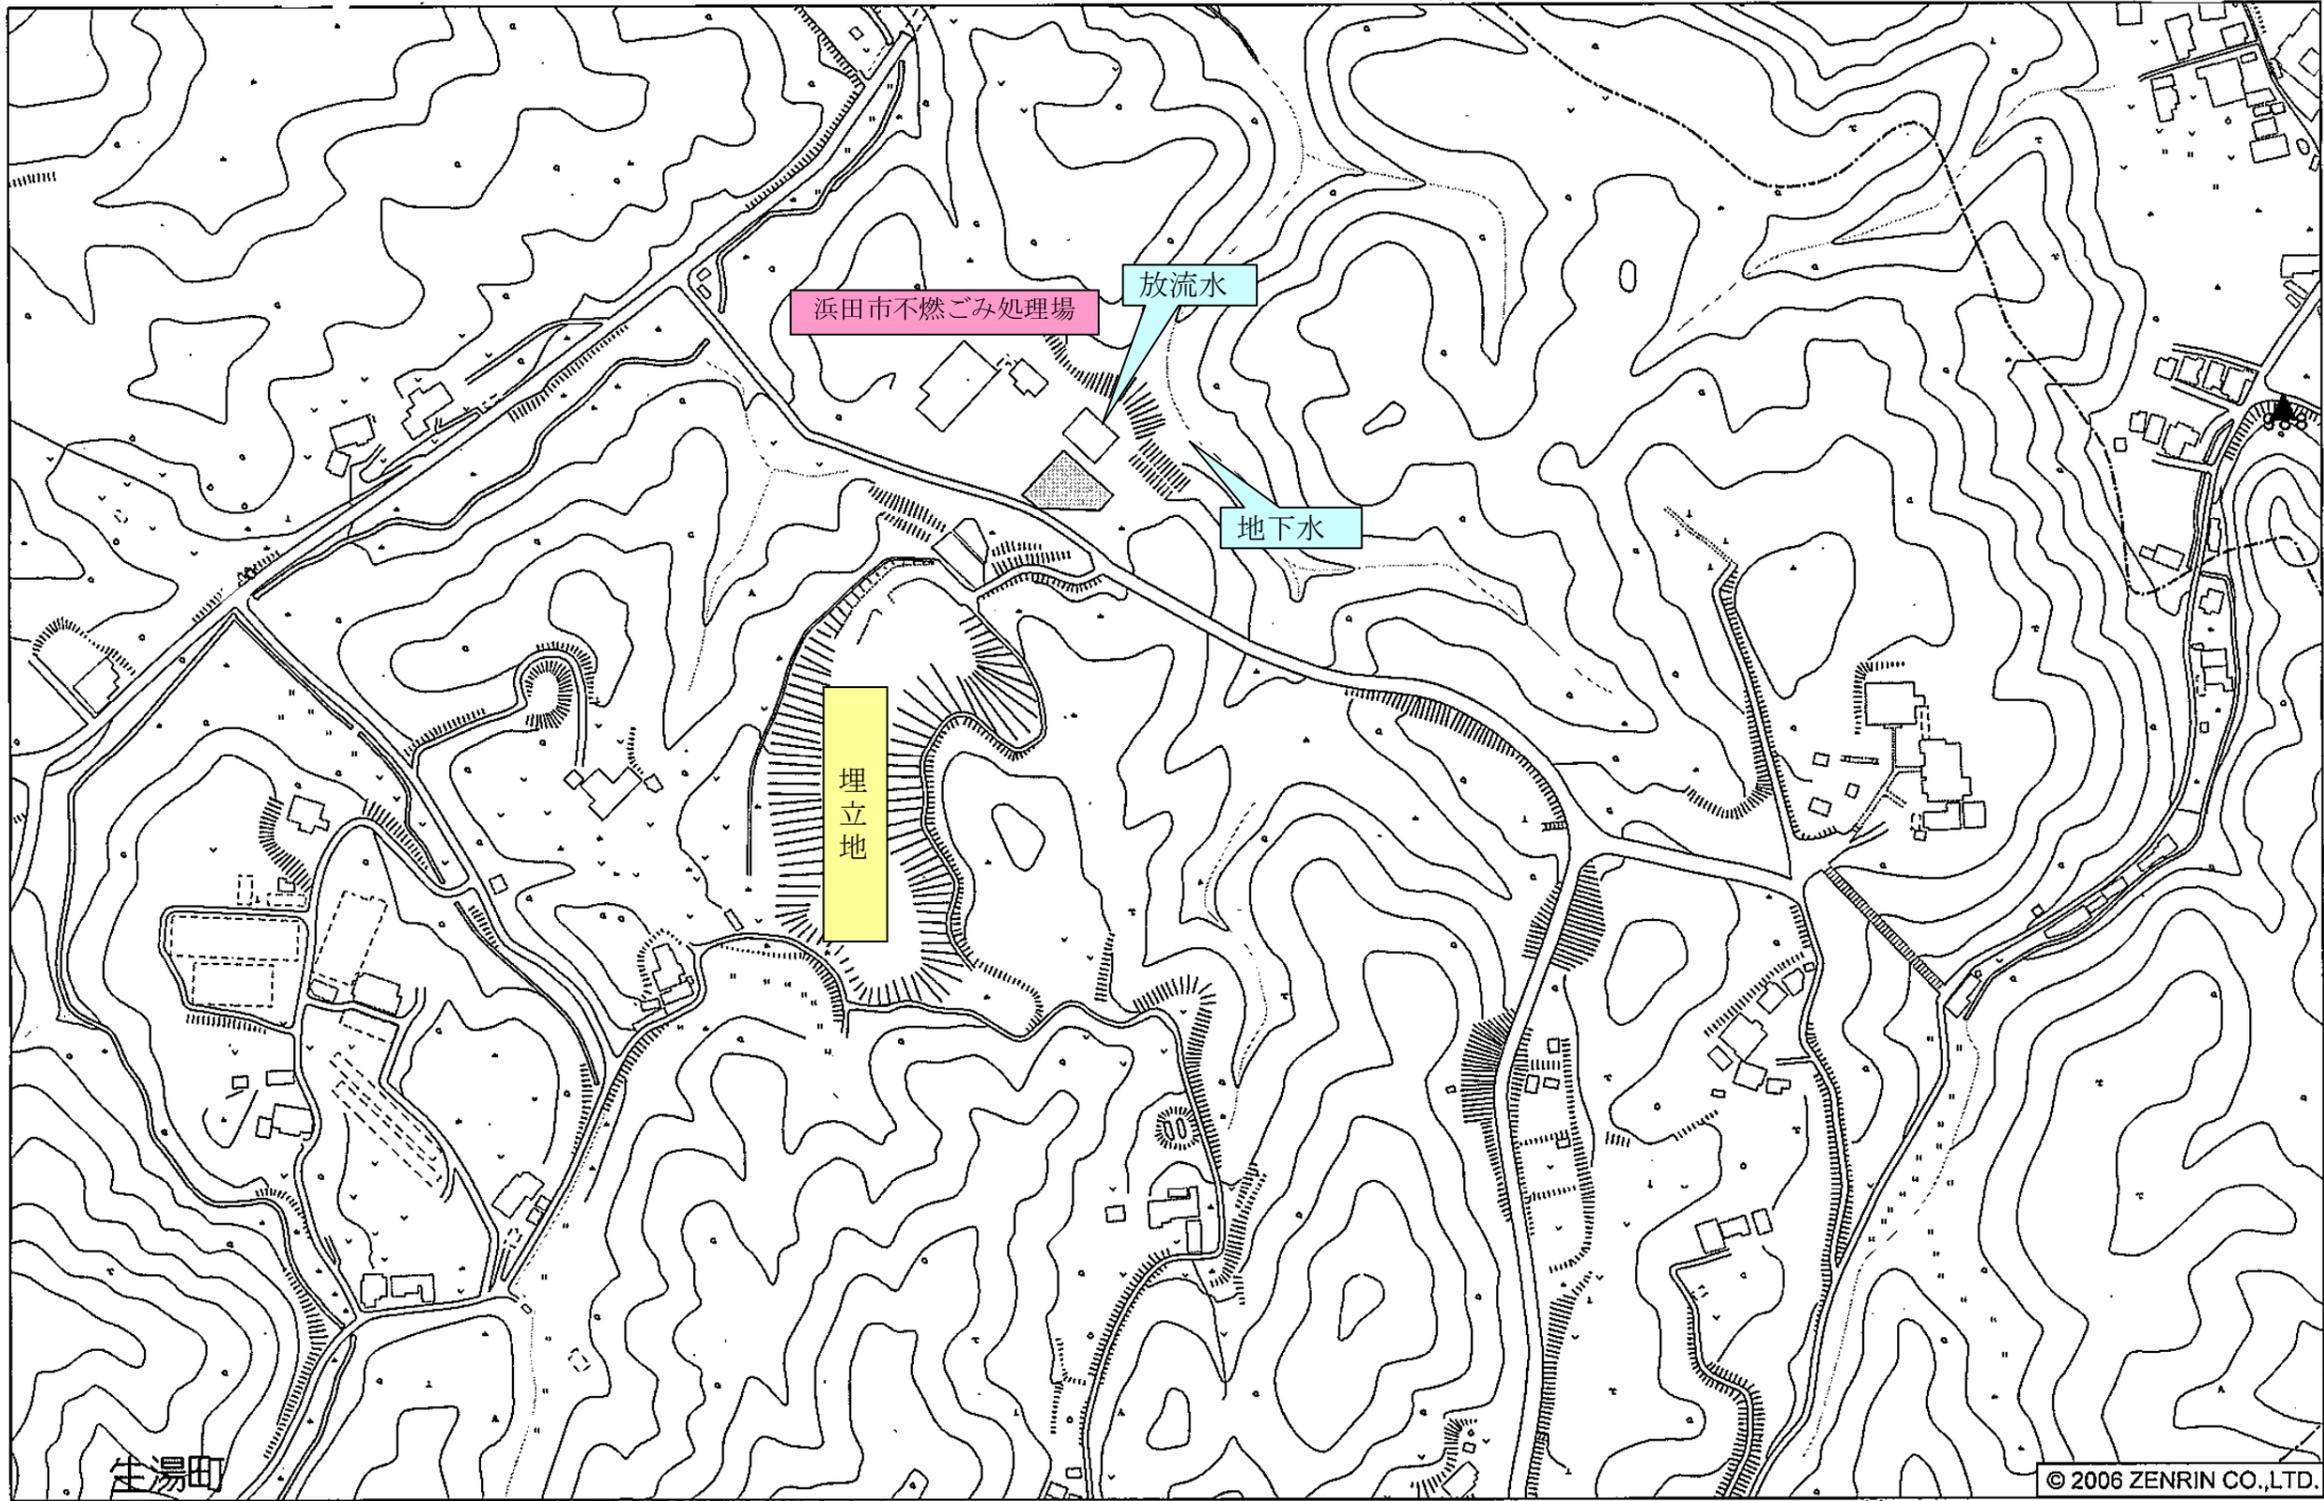

© 2006 ZENRIN CO.,LTD.

縮尺 1 / 4,000 | 120m