[法第8条の3第2項]

令和8年度　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

令和8年5月28日作成

種類	数量(t)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
不燃ごみ	26.650												26.650
粗大ごみ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
汚泥	1.930												1.930
その他(減容物)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
その他(　灰　)	34.270												34.270
その他(ガラス)	0.000												0.000
その他(　　)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
その他(　　)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		R8.4.6	R8.5.11										
検査結果が得られた日		R8.4.24	R8.5.25										
放流水	採取場所	別添図のとおり(放流水)											
	水素イオン濃度	7.2(pH)　18℃	7.2(pH)　22℃										
	生物化学的酸素要求量	N.D	0.6										
	化学的酸素要求量	2.2(mg/l)	2.5(mg/l)										
	浮遊物質量	N.D	N.D										
	窒素含有量	7.4(mg/l)	4.9										
	異常の有無	無	無										
地下水等	採取場所	別添図1のとおり(上流側井戸)											
	電気伝導率	17(mS/m)	17(mS/m)										
	塩化物イオン濃度	15(mg/i)	19(mg/m)										
	異常の有無	無	無										
	採取場所	別添図2のとおり(下流側井戸)											
	電気伝導率	58(mS/m)	61(mS/m)										
	塩化物イオン濃度	160(mg/l)	160(mg/l)										
	異常の有無	無	無										
	採取場所	別添図3のとおり(上流側井戸)											
	電気伝導率	42(mS/m)	41(mS/m)										
	塩化物イオン濃度	22(mg/l)	19(mg/l)										
	異常の有無	無	無										
	採取場所	別添図4のとおり(下流側井戸)											
	電気伝導率	29(mS/m)	31(mS/m)										
	塩化物イオン濃度	18(mg/l)	19(mg/l)										
	異常の有無	無											

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	擁壁等	点検日	令和8年4月17日											
		異常の有無	無											
	遮水工	点検日	令和8年4月17日											
		異常の有無	無											
	調整池	点検日	令和8年4月17日											
		異常の有無	無											
	浸水液処理設備	点検日	令和8年4月17日											
		異常の有無	無											
	防凍措置	点検日	令和8年4月17日											
		異常の有無	無											
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容														

残余容量 年1回以上測定	測定日	

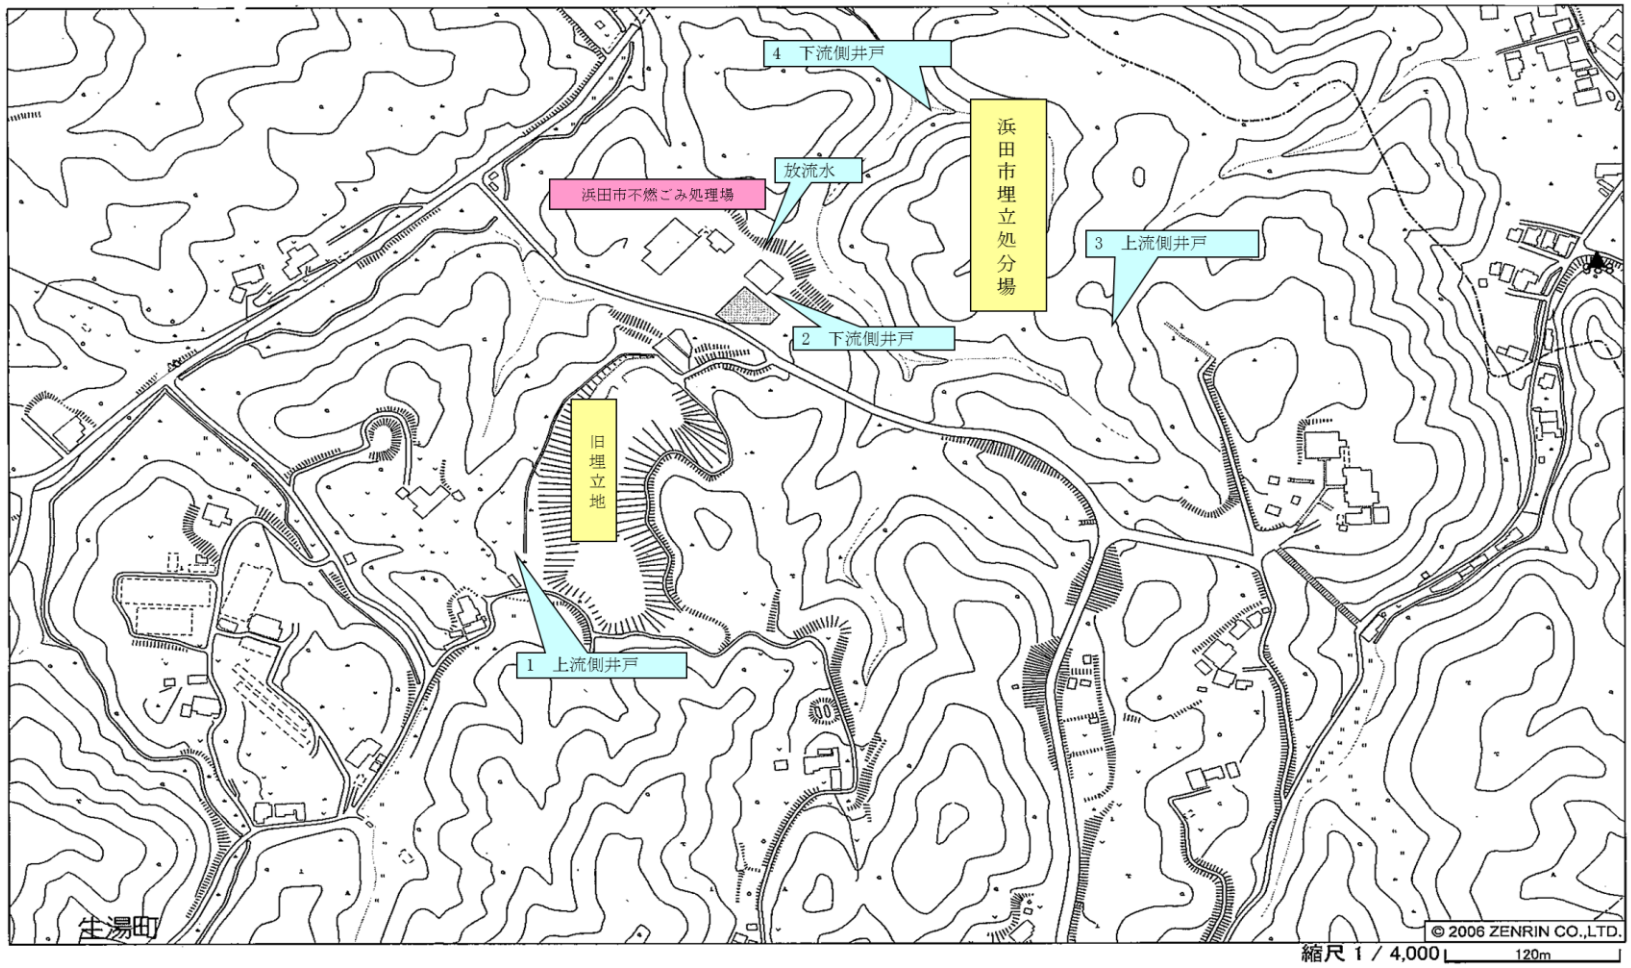
4　下流側井戸
浜田市埋立処分場
放流水
浜田市不燃ごみ処理場
3　上流側井戸
2　下流側井戸
旧埋立地
1　上流側井戸
生湯町
© 2006 ZENRIN CO.,LTD.
縮尺 1 / 4,000
120m