【法第8条の4【閲覧用記録簿)】　　〔　平成23年度　〕

一般廃棄物最終処分場　維持管理記録簿　【　旧三隅ごみ処理センター　最終処分場　】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の5の2に基づき、維持管理の状況に関する情報の公表を行います。

1 埋め立て状況

1）埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第４条の５の２第４号イ]

埋立物種類(単位:t)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
不燃ごみ・粗大ごみ	平成２２年３月３１日　埋立終了											

2）残余容量

測定年月日	平成22年3月31日	残余容量(㎥)	0㎥

2 地下水の状況

1）水質検査の実施状況と措置（月１回以上測定）[規則第４条の５の２第４号二及びホ]

					４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取年月日					4月12日	5月9日	6月9日	7月4日	8月8日	9月8日	10月6日	11月8日	12月8日	1月13日	2月2日	3月21日
検査結果が得られた年月日					4月25日	5月23日	6月22日	7月19日	8月22日	9月21日	10月19日	11月22日	12月21日	1月26日	2月15日	3月8日
地下水	上流部	水温		℃	11.9	13..8	14.7	17.3	18.2	19.0	17.7	16.0	14.0	12.0	10.1	11.8
		塩化物ｲｵﾝ		mg/l	14	10	12	11	11	11	12	11	15	10	13	11
		電気伝導度(EC)		mS/m	16.0	15.0	15.0	16.0	15.0	15.0	15.0	16.0	16.0	15.0	14.0	16.0
	下流部	水温		℃	12.0	16.0	16.8	18.9	21.0	20.0	17.5	16.0	13.0	9.4	8.8	10.4
		塩化物ｲｵﾝ		mg/l	12	42	65	29	32	29	28	31	39	24	27	35
		電気伝導度(EC)		mS/m	54.0	54.0	54.0	53.0	55.0	53.0	54.0	54.0	52.0	54.0	54.0	55.0
処理水（放流水）	水温		-	℃	11.5	16.8	20.0	17.5	23.3	19.0	17.8	17.0	12.8	11.0	6.3	11.2
	水素ｲｵﾝ濃度(PH)		5.6～8.6	ph	7.0	7.6	8.1	7.5	7.2	7.3	7.4	8.1	8.4	8.5	8.1	7.7
	生物化学的酸素要求量(BOD)		≦60	mg/l	1.0	1.2	3.1	0.6	1.0	0.5	0.8	<0.5	0.7	1.0	0.5	<0.5
	化学的酸素要求量(COD)		≦90	mg/l	1.7	2.1	0.8	1.6	1.3	0.7	1.7	2.7	1.3	1.2	0.6	2.1
	浮遊物質量(SS)		≦60	mg/l	1.0	3.0	<1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	9.0	4.0	1.0	1.0
	窒素含有量		≦120	mg/l	1.6	1.1	1.4	1.8	1.3	2.2	1.60	1.70	0.70	1.80	1.80	2.70
異常の有無					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
有の場合に措置を講じた年月日					―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
措置の内容					―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

採取場所については別紙①のとおり　　・<と表示のあるのは定量下限値を示す。

排水基準等に係る項目（基準省令別表第一）及びダイオキシン類については、年に1回測定し、結果が得られ次第別紙②にて公表します。

基準省令：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

2）水質検査の実施状況と措置（年１回以上測定）[規則第４条の５の２第４号二及びホ]

対象物質	地下水		処理水
	【下流】	【上流】	放流水
採取年月日	11月8日	11月8日	11月8日
分析結果が得られた日	11月22日	11月22日	11月22日
分析結果	別紙2のとおり		
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし
講じた措置の内容	―	―	―

3 施設の点検【規則第4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取年月日		4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月10日	2月6日	3月5日
水質点検結果(BOD)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
擁壁等、遮水工、浸出液処理設備	点検日①	4月12日	5月12日	6月6日	7月15日	8月12日	9月15日	10月14日	11月8日	12月9日	1月13日	2月9日	3月13日
	点検日②	4月28日	5月26日	6月20日	7月26日	8月25日	9月27日	10月25日	11月25日	12月22日	1月26日	2月27日	3月22日
異常の有無		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
有の場合に措置を講じた年月日		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
措置の内容		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

別紙①

〔平成23年度〕
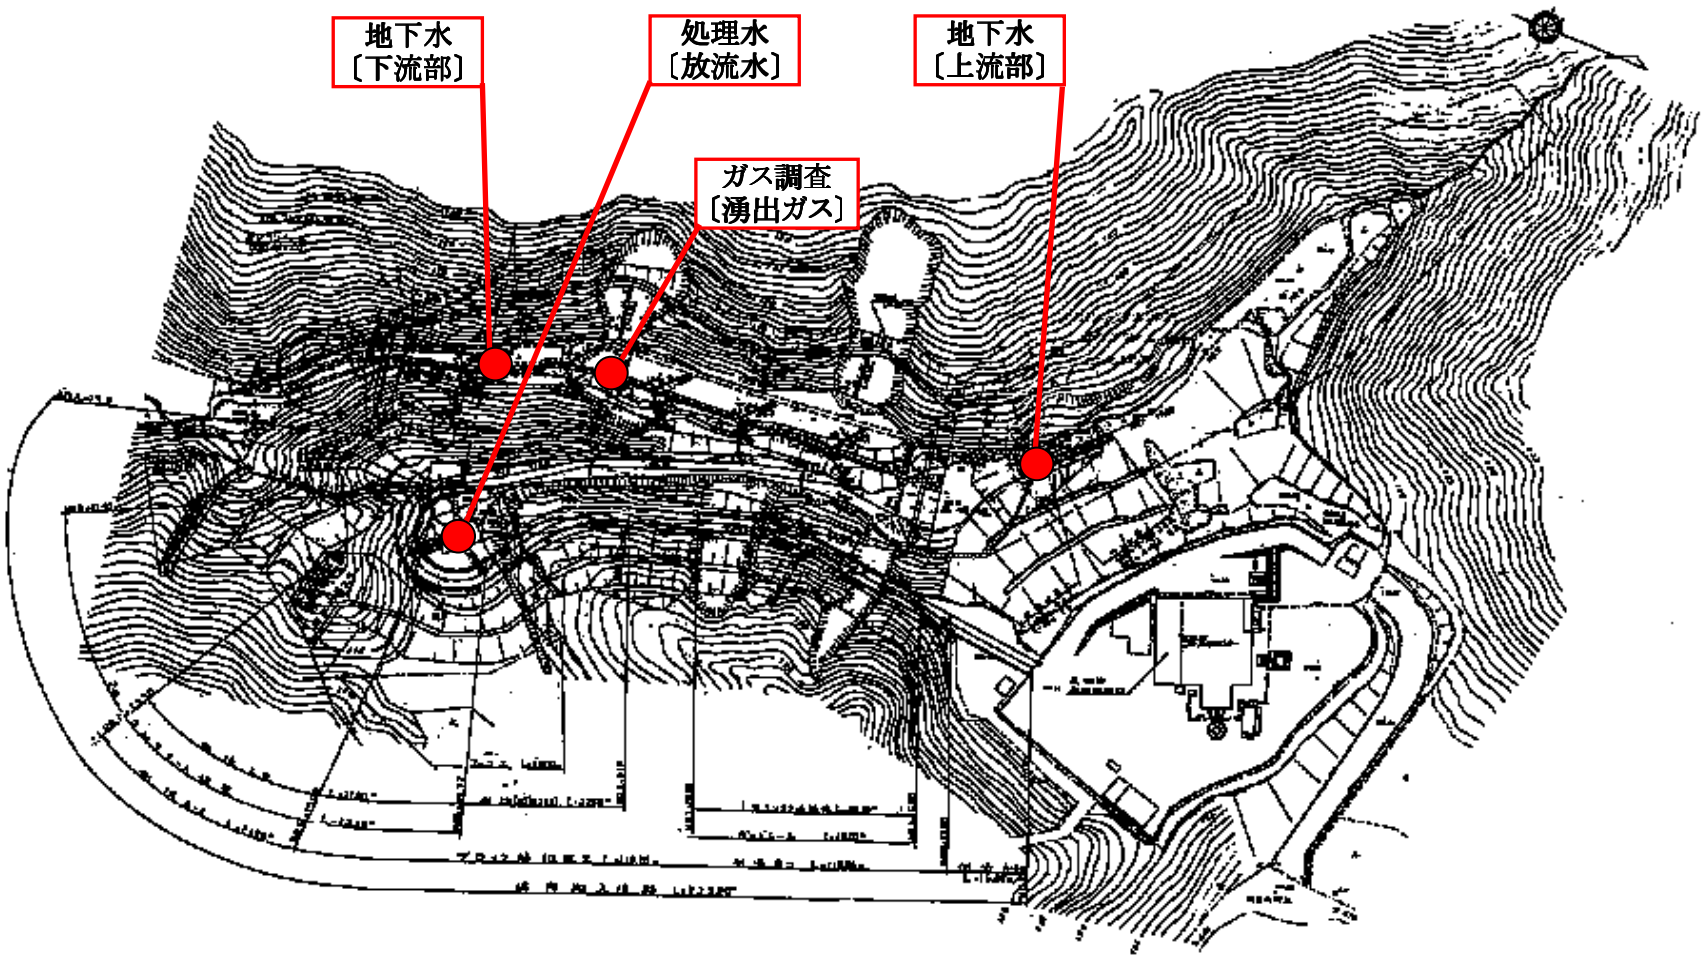
水質検査採取場所　旧三隅ごみ処理センター　最終処分場